




Rev. 0	<p>Piano di Emergenza ed Evacuazione della Scuola Secondaria di Primo Grado "Cocchi-Aosta" di Todi (PG) ed i suoi plessi di Pantalla, Fratta Todina, Collepepe. Sede legale: p.le G.F. degli Atti n.1 06059 Todi (PG) D. Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii., D.M. 26/08/1992, D.M. 10/03/1998, D.P.R. n.151 del 01/08/2011</p>	03-11-2021
--------	--	------------

P.E.E. – Piano di Emergenza ed Evacuazione

Todi (PG), 03-11-2021

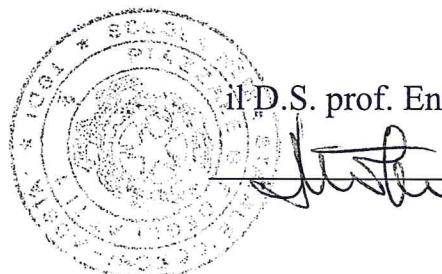

il D.S. prof. Enrico Pasero

INTRODUZIONE AL PEE

Il presente PEE – Piano di Emergenza ed Evacuazione è redatto dal Datore di Lavoro DS prof. Enrico Pasero, ai sensi degli artt. 17, 28, 43 del D.Lgs n.81/2008 e del D.M. del 10 marzo 1998, in collaborazione con il RSPP prof. Alessandro Petrozzi, consultato il RLS prof.ssa Mariacandida Benedetti.

Il presente documento si compone di n. 8 pagine ed è corredata da allegati che recano le planimetrie dei piani degli edifici di cui si compone la scuola secondaria di primo grado “Cocchi-Aosta”: sede centrale Cocchi in p.le G. degli Atti e sede di Pantalla (Comune di Todi); sede di Fratta Todina (Comune di Fratta Todina); sede di Collepepe (Comune di Collazzone).

Una copia del presente documento è all'interno del DVR; un'ulteriore copia è affissa alla bacheca della sicurezza una copia per ogni plesso, assieme ad un sunto sulle procedure di sicurezza ed emergenza.

Il PEE è un documento dinamico che viene aggiornato costantemente in funzione delle variazioni intervenute nella struttura, le attrezzature e l'organizzazione delle attività ed il numero di occupanti. In concomitanza con la riapertura delle scuole al termine dell'emergenza, in accordo con l'ente proprietario, sono state modificate, solo per la sede centrale, le superfici ed alcune destinazioni d'uso di qualche locale e pertanto si rende necessario un aggiornamento del presente PEE.

CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO DEI PLESSI DELLA SCUOLA

Documenti di riferimento sono i CPI – Certificato di Prevenzione Incendi della sede Cocchi pratica n. 69980 del 10/01/2018 (scadenza 28/12/2021), della sede di Fratta Todina pratica n. 31482 del 06/06/2017 (scadenza 29/12/2021) e della sede di Collepepe pratica n. 81076 del 02/05/2019. Il CPI della sede di Pantalla è rinnovato dietro presentazione di SCIA fino al 12/09/2023 (5 anni dalla data di presentazione dell'Attestazione di rinnovo ai VV.F. Prot.15080 del 13/09/2018).

Secondo il DM 10 marzo 1998, i plessi della “Cocchi-Aosta” possono essere classificati a seconda del rischio antincendio determinato dall'affollamento. Distinguiamo:

- sede centrale, scuola tipo 2, **rischio antincendio medio**, richiesta idoneità tecnica (> 300 persone);
- Pantalla, scuola tipo 0, **rischio antincendio basso**;
- Fratta Todina, scuola tipo 1, **rischio antincendio medio**;
- Collepepe, scuola tipo 1, **rischio antincendio medio**.

Infine, in riferimento al D.lgs 151/2011 si riporta, per ogni plesso, la categoria di attività soggetta a controllo del Comando provinciale VVF – Vigili del Fuoco e i fattori di rischio.

Attività 67: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone

Attività 74: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW.

ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA

L'organizzazione per la gestione dell'emergenza è necessaria per far fronte alle situazioni più imprevedibili e riduce inoltre il rischio di reazioni incontrollate, specialmente in ambito collettivo (panico), che possono divenire pericolose.

Tali comportamenti possono essere modificati e ricondotti alla normalità se il sistema è pronto all'emergenza, in quanto tutti sono sufficientemente formati, informati ed addestrati.

Occorre infatti informare tutti i lavoratori e gli studenti che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato, e vanno istruiti circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare attraverso la divulgazione del presente documento, con circolari e informative sul sito web.

La loro partecipazione concorre attivamente all'abbattimento ed alla riduzione del rischio. L'informazione dovrà essere sempre chiara e di facile comprensione non solo per gli abituali frequentatori della scuola, ma anche per eventuali esterni che si trovano nella scuola. Per questo è messo a disposizione all'ingresso, non solo il documento informativo su Privacy e dati personali, ma anche un sunto sui rischi generali e sulla gestione dell'emergenza e la modulistica relativa che si reca in Allegato al DVR (Allegato C).

Prioritaria è la formazione e l'addestramento mediante corsi, riunione periodica, incontri formativi, aggiornamento formativo, addestramento mediante esercitazioni collettive come l'esecuzione di prove di evacuazione; produzione di procedure codificate per la conduzione di attività (es. laboratori e uso di attrezzi);

Proprio in una logica di controllo, revisione ed innalzamento continuo dei livelli di sicurezza, il datore di lavoro DS in collaborazione con il RSPP, dispone le seguenti programmazioni all'interno dell'istituto:

- in fase di definizione dell'organigramma della sicurezza, all'inizio di ogni anno, anche in base alle disponibilità dell'organico docenti e non docenti, si provvede alla designazione della squadra degli Addetti alle Emergenze, comprendente gli Addetti al Primo Soccorso e gli Addetti Antincendio;
- tenere ed organizzare costantemente i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza, tra cui Vigili del Fuoco, Protezione Civile per la gestione delle emergenze, salvataggio (112-118), oltre che con il Dipartimento di Prevenzione della ASL per la prevenzione dalle pandemie;
- programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

- redazione di un Piano di Miglioramento da consegnare all'ente proprietario ovvero i tre comuni su cui insistono i plessi, con tutte le richieste per le manutenzioni e quanto emerso dai controlli e le esperienze e segnalazioni quotidiane, per concorrere all'innalzamento continuo del livello di sicurezza;
- adottare tutti i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate a evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
- garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei, vie di fuga libere e funzionanti, verificare l'efficienza dei dispositivi di protezione attiva e passiva anche attraverso i registri dei controlli periodici;
- predisporre programmi di intervento per il piano di evacuazione e per il deflusso di persone dagli edifici scolastici.

CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il PEE – Piano di Emergenza ed Evacuazione è un elaborato che rappresenta l'insieme di tutte le misure che i lavoratori devono attuare per affrontare un'emergenza in modo da prevenire situazioni di rischio, ulteriori incidenti, evitare o limitare i danni per l'integrità e la salute dei lavoratori o delle persone eventualmente coinvolte nell'ambiente di lavoro, arrivando, se si rendesse necessario, all'evacuazione totale dei locali in modo sicuro e tempestivo.

Le situazioni emergenza sono possono essere: incendi, esplosioni, crolli, allagamenti, fughe di gas o altri combustibili, avarie e black-out impiantistici, calamità naturali come sisma, estremamente presenti nel nostro territorio, alluvioni, fenomeni meteo estremi e ogni tipo di evento accidentale e non prevedibile. A questi si aggiungono emergenze esterne come attacchi terroristici o atti vandalici, condizioni di diffusione di pandemie, nubi tossiche/nocive (es. incendi diffusi o fuga di radiazioni).

Il PEE contribuisce a definire: una attenta organizzazione, l'informazione ovvero la modifica delle informazioni, la formazione ovvero la modifica dei comportamenti. Tutto ciò costituisce un buon addestramento che riesce a fornire una adeguata preparazione per far fronte alle situazioni più imprevedibili, riducendo il rischio di reazioni non controllate (panico) che in ambito collettivo possono risultare pericolose.

Il panico di fronte ad una situazione di pericolo si manifesta coinvolgendo le altre persone in una situazione di ansia generale in cui vi sono grida, invocazioni di aiuto ed atti di disperazione; istinto di autodifesa che comporta tentativi di fuga ai danni degli altri, con spinte, corse; decadimento di alcune funzioni comportamentali quali l'attenzione, il controllo dei movimenti, la razionalità ed il ragionamento.

Il piano viene riadattato in attuazione delle disposizioni degli organi competenti per il contrasto dell'epidemia da COVID-19 e condiviso con l'Ente Proprietario.

Le planimetrie di esodo per le sedi vengono allegate al presente P.E.E. riportano:

- individuazione dei locali e delle relative destinazioni d'uso;
- individuazione dei percorsi di fuga, le vie di esodo, che si presuppone si mantengano sicuri ed esenti dai crolli in caso di sisma;
- ubicazione delle uscite di emergenza;
- ubicazione dei luoghi sicuri, anche da un punto di vista strutturale;
- ubicazione delle attrezzature antincendio;
- individuazione delle aree di raccolta non soggette al rischio di crolli di altri edifici o materiali limitrofi;

- individuazione di tutti i locali del piano e delle zone pericolose;
- individuazione dell'interruttore elettrico di piano e generale;
- individuazione delle chiusure del gas metano;
- individuazione delle chiusure di erogazione dell'acqua.

Con il presente documento si invitano i collaboratori scolastici e tutto il personale docente e non docente, a vigilare per il mantenimento delle vie di esodo ed i punti di raccolta sempre sgombri, e controllare periodicamente la stabilità di pensiline, balconi, aggetti, cornicioni, comignoli, insegne, tegole. Le serrande antintrusione dovranno essere sempre mantenute aperte durante l'orario scolastico, così come eventuali catene/lucchetti su porte di emergenza.

Al termine delle attività didattiche gli ATA devono verificare l'avvenuta chiusura degli impianti degli spazi a loro affidati: impianto gas (valvola di intercettazione), elettrico e idrico.

Estrema importanza è il collocamento di studenti disabili nei luoghi accessibili e con vie di esodo prive di barriere architettoniche.

NOTA AI PIANI DI ESODO

I piani di esodo rappresentano lo stato di fatto sia in termini di dotazioni dei dispositivi e presidi antincendio attivi e passivi, oltre che le configurazioni attuali e temporanee dei locali e le destinazioni d'uso attualmente in essere, anche a seguito delle modifiche imposte dalle misure di contrasto della pandemia e comunicate e condivise con l'Ente Proprietario.

Si ribadisce che tale documento può cambiare anno per anno, a seconda delle presenze di studenti e organico.

ALLEGATI

Si allegano e sono parte integrante del presente PEE:

- Planimetrie con i piani di Esodo della sede centrale Cocchi di Todi e degli altri plessi Pantalla, Fratta Todina, Collepepe;
- i CPI – Certificati di Prevenzione Incendi della sede centrale, Fratta Todina e Collepepe, e scia per Attestazione di Rinnovo per la sede di Pantalla;
- il PEEC – Piano di Emergenza ed Evacuazione Coordinato redatto con il CPIA che occupa gli spazi del piano inferiore della scuola.

PIANO DI EVACUAZIONE


Sede: COCCHI
Piano: UFFICI (+ 16,20)



PROCEDURA DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA:
se ci si trova di fronte ad una qualsiasi emergenza, ricordarsi di mantenere sempre la calma, quindi evitare assolutamente di gridare, correre, spingere.
In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla planimetria.

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:

NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

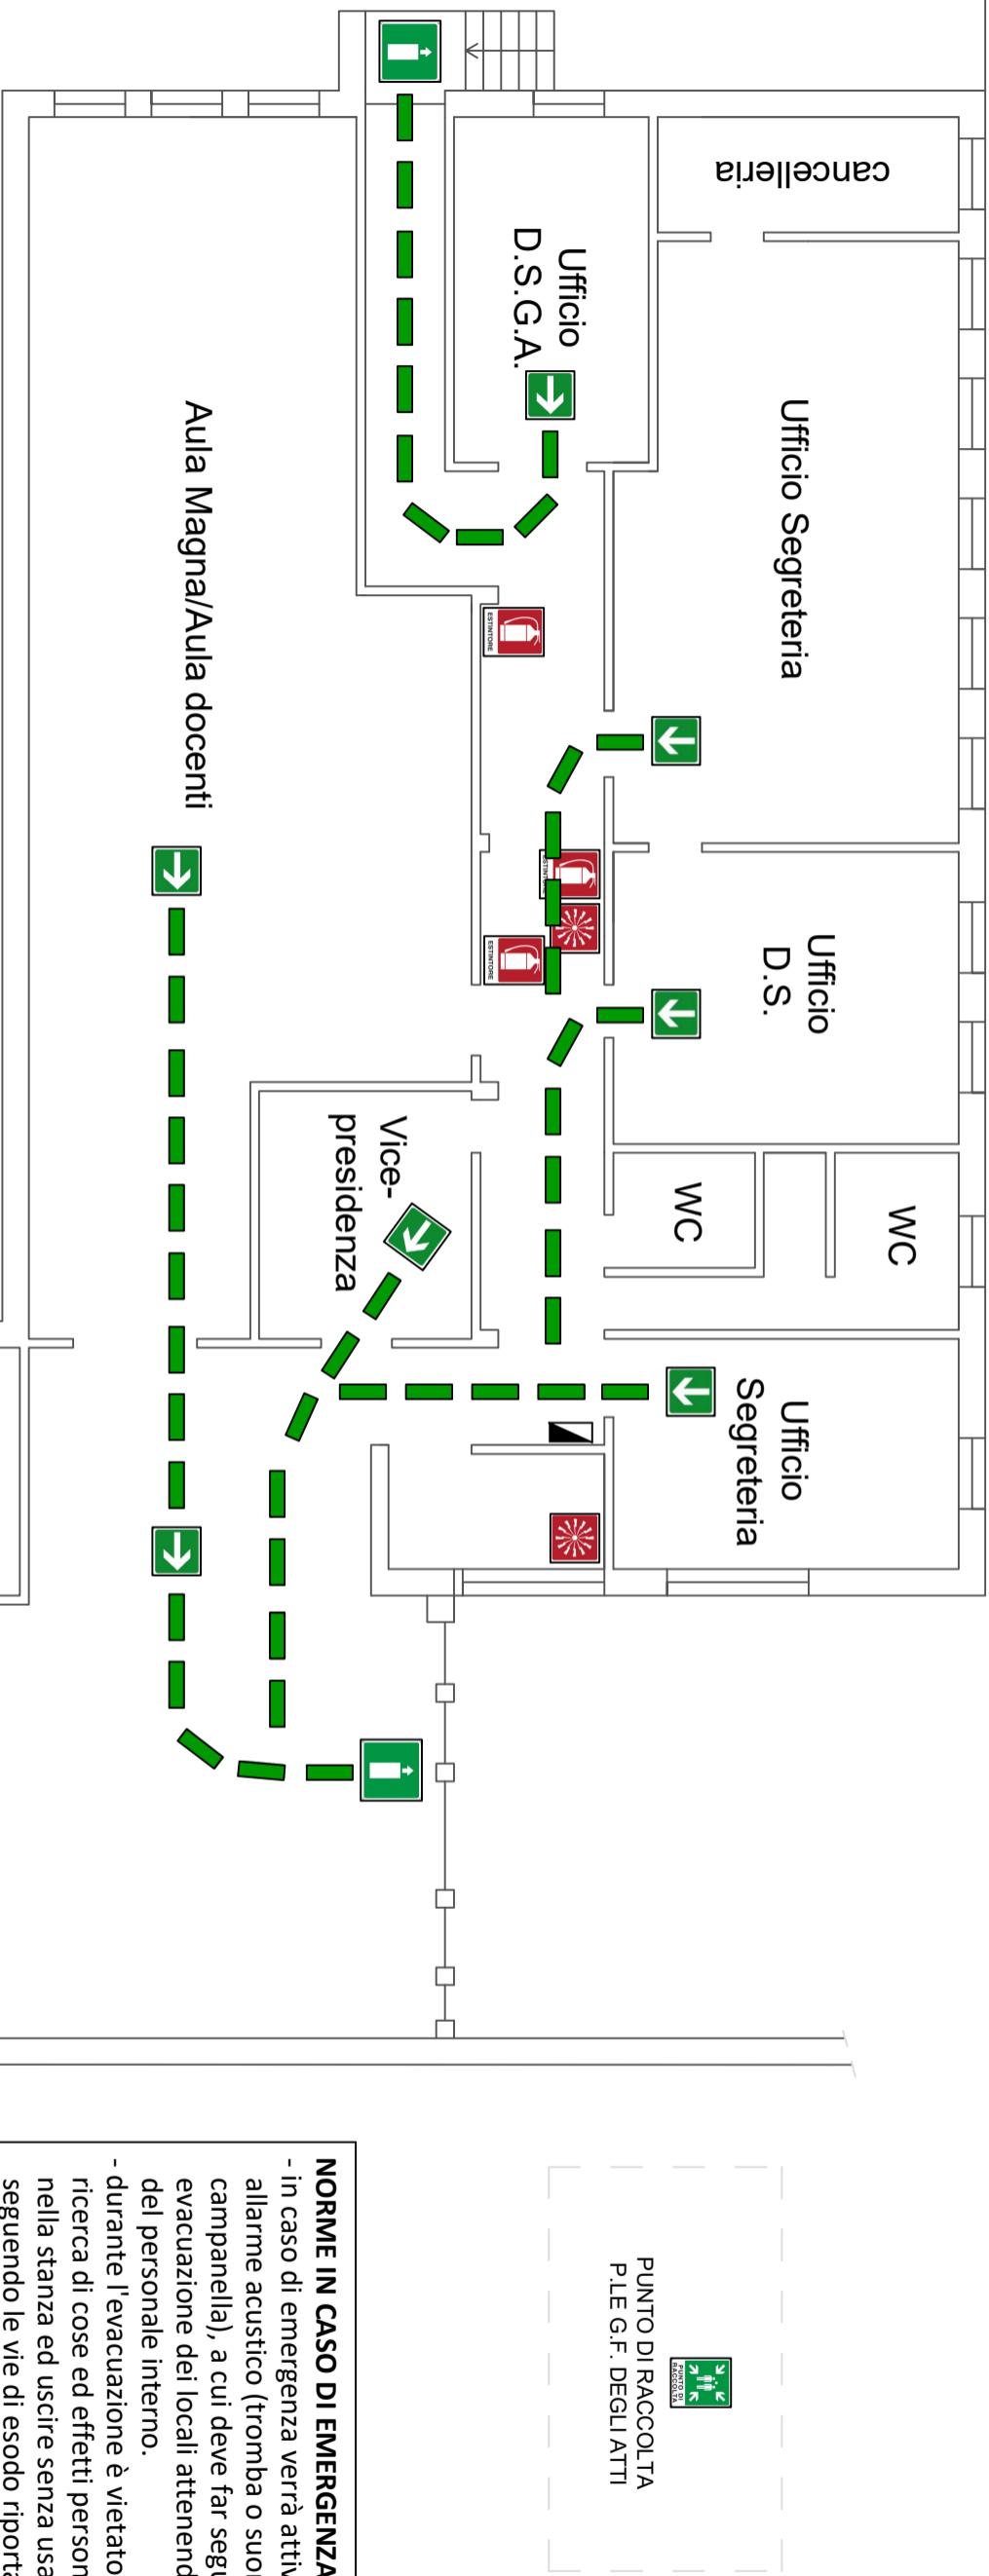

NORME IN CASO DI EMERGENZA:


- identificare le vie di fuga e le uscite di sicurezza più vicine.
- assicurarsi che le vie di fuga e le uscite di sicurezza siano segnalate ed accessibili, in caso contrario, darne immediata segnalazione agli addetti alle emergenze.
- non ostruire/rimuovere attrezzi antincendio e segnali di sicurezza.

NORME ORDINARIE DI SICUREZZA:

- identificare le vie di fuga e le uscite di sicurezza più vicine.
- assicurarsi che le vie di fuga e le uscite di sicurezza siano segnalate ed accessibili, in caso contrario, darne immediata segnalazione agli addetti alle emergenze.
- non ostruire/rimuovere attrezzi antincendio e segnali di sicurezza.

PIANO DI EVACUAZIONE

Sede: COCCHI
Piano: LABORATORI E CPIA (+17,00)

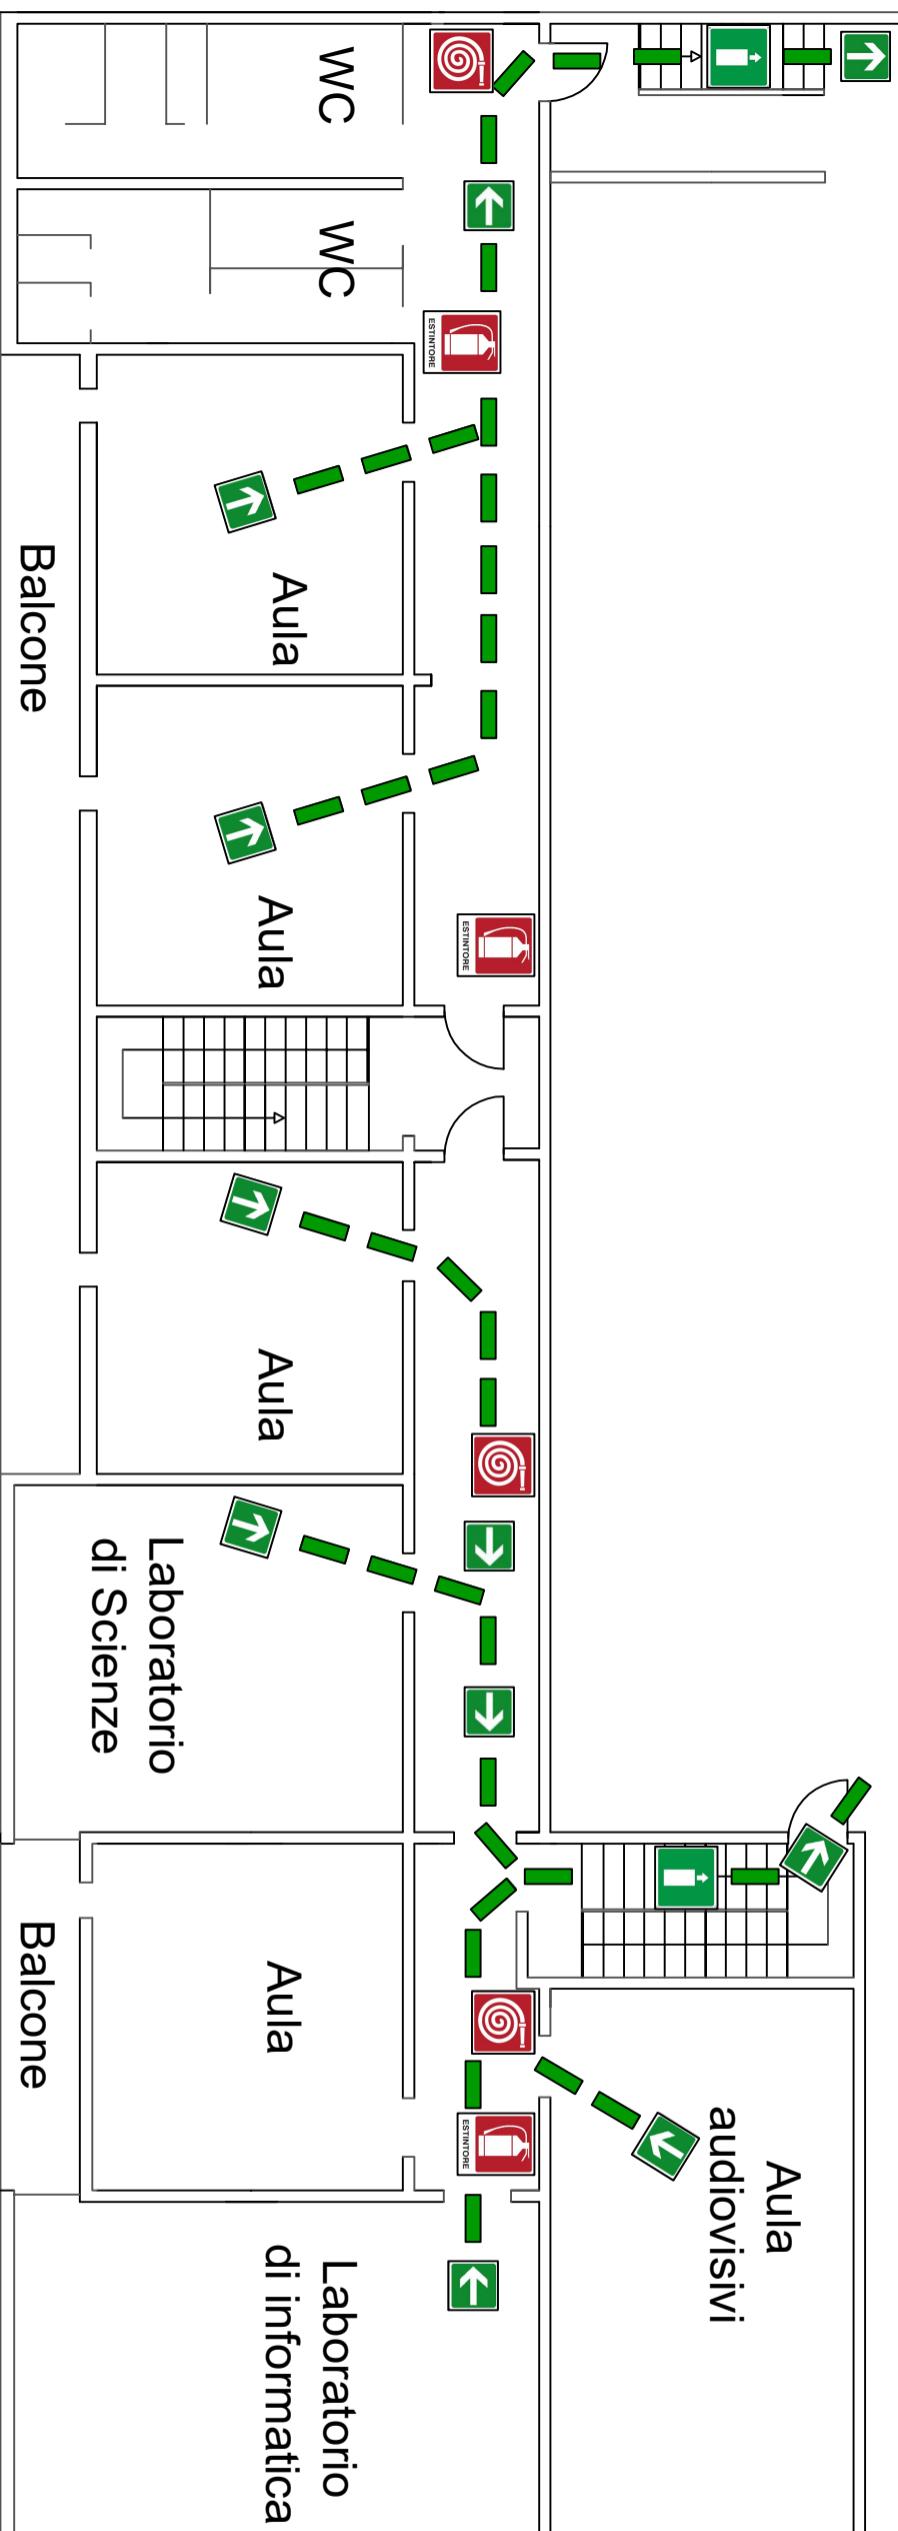

LEGENDA

- via di fuga
- allarme antincendio
- estintore
- quadro elettrico
- uscita di emergenza
- punto di raccolta

NORME ORDINARIE DI SICUREZZA:

- identificare le vie di fuga e le uscite di sicurezza più vicine.
- assicurarsi che le vie di fuga e le uscite di sicurezza siano segnalate ed accessibili, in caso contrario, darne immediata segnalazione agli addetti alle emergenze.
- non ostruire/rimuovere attrezzature antincendio e segnali di sicurezza.

NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

NORME IN CASO DI EMERGENZA:

- in caso di emergenza verrà attivato un segnale di allarme acustico (tromba o suono anomalo della campanella), a cui deve far seguito una immediata evacuazione dei locali attenendosi alle disposizioni del personale interno.
- durante l'evacuazione è vietato attardarsi alla ricerca di cose ed effetti personali, lasciare tutto nella stanza ed uscire senza usare gli ascensori e seguendo le vie di esodo riportate in questa pianimetria.
- raggiungere il luogo sicuro indicato nella pianimetria.
- l'evacuazione di pubblico o personale esterno sarà supportata dal personale interno preventivamente individuato ed addestrato.


PROCEDURA DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA:
se ci si trova di fronte ad una qualsiasi emergenza, ricordarsi di mantenere sempre la calma, quindi evitare assolutamente di gridare, correre, spingere. In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla pianimetria.

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:

Scuola Secondaria I Grado "COCCHI - AOSTA"
Piazzale G.F. degli Atti, 1 - 06059 Todi (PG)
E-mail: pgmm18600l@istruzione.it - pgmm18600l@pec.istruzione.it C.F. 94091400542

PIANO DI EVACUAZIONE

Sede: COCCHI
Piano: T. PROLUNGATO (+13,50)

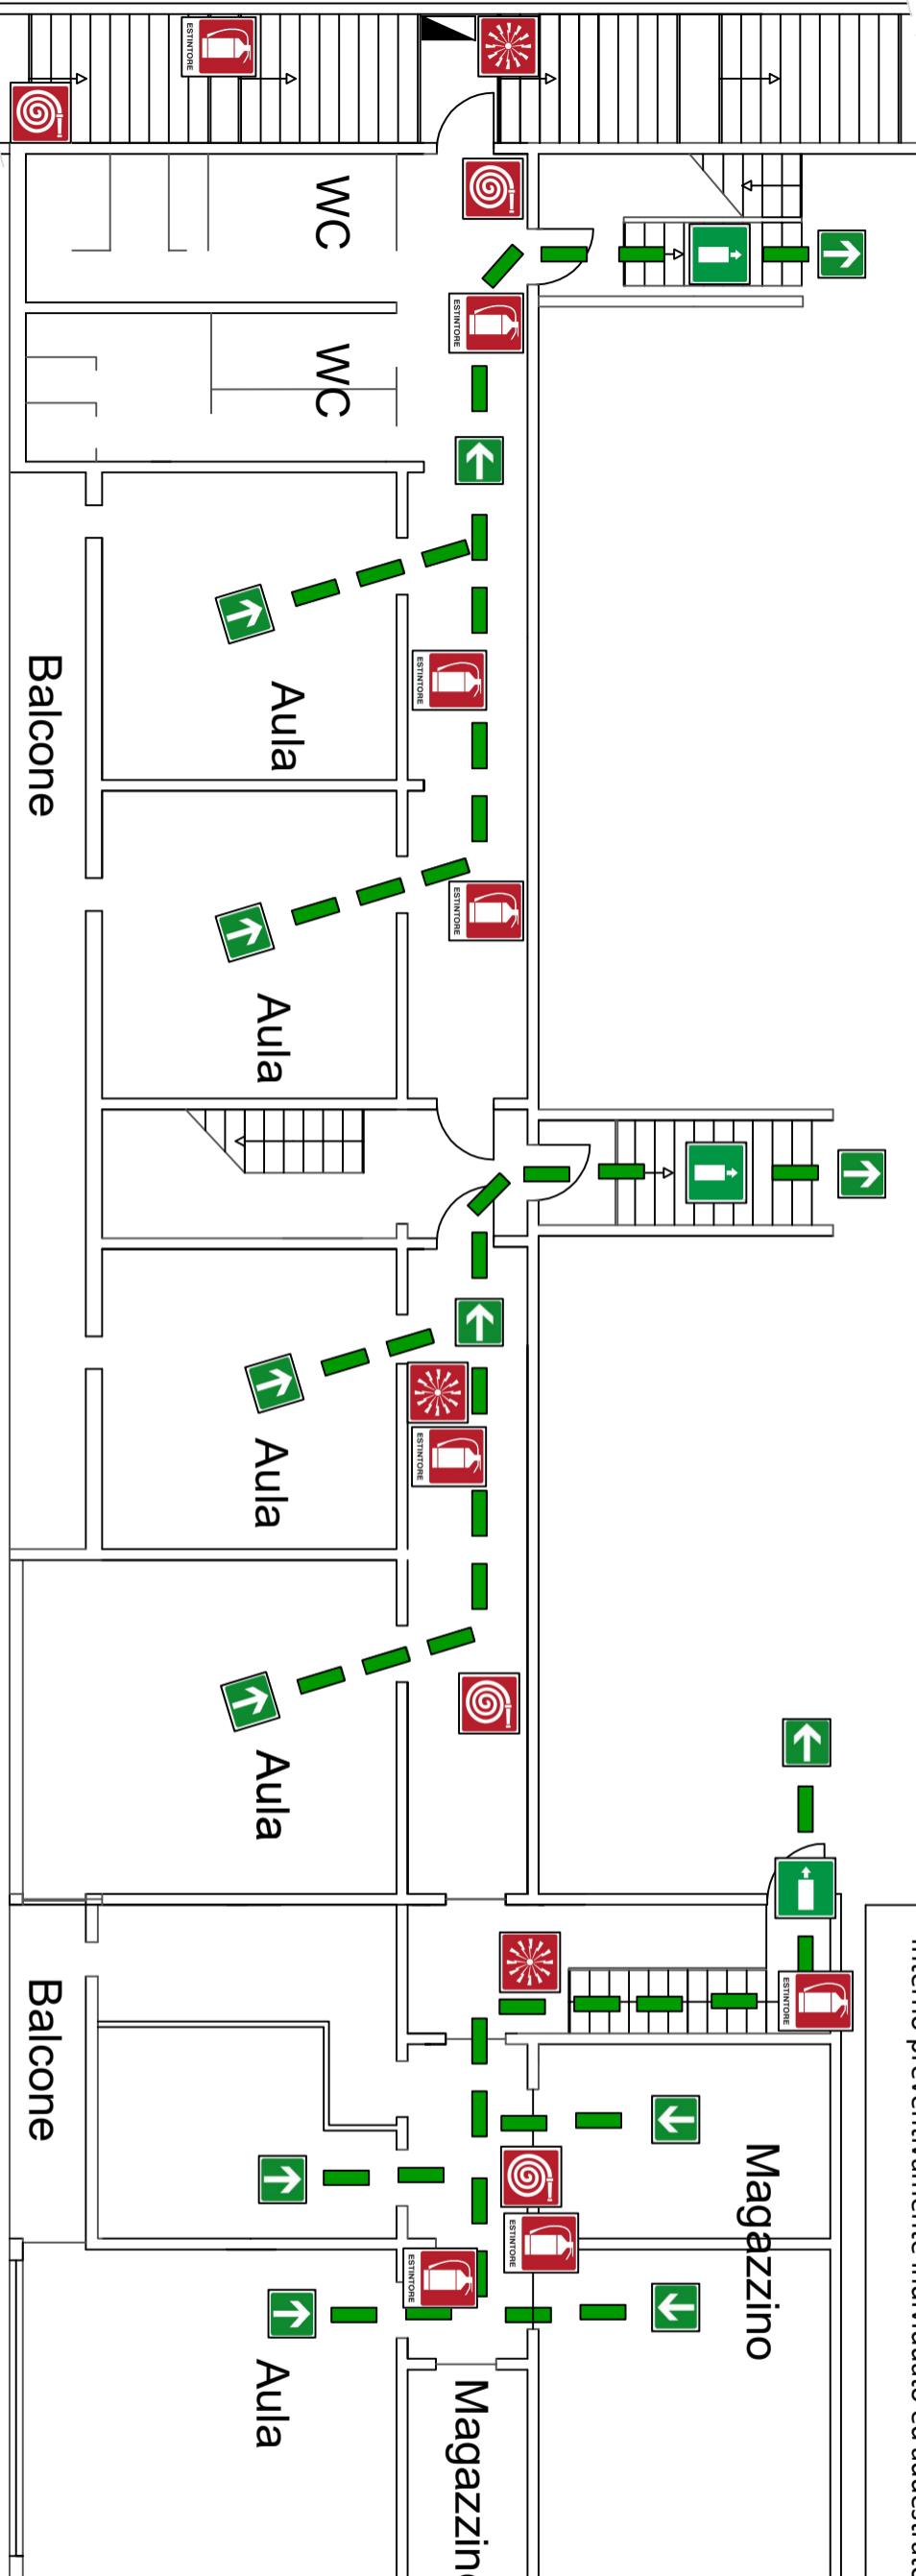

LEGENDA

- vie di fuga
- quadro elettrico
- estintore
- punto di raccolta

NORME ORDINARIE DI SICUREZZA:

- identificare le vie di fuga e le uscite di sicurezza più vicine.
- assicurarsi che le vie di fuga e le uscite di sicurezza siano segnalate ed accessibili, in caso contrario, darne immediata segnalazione agli addetti alle emergenze.
- non ostruire/rimuovere attrezzature antincendio e segnali di sicurezza.

PROCEDURA DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA:
se ci si trova di fronte ad una qualsiasi emergenza, ricordarsi di mantenere sempre la calma, quindi evitare assolutamente di gridare, correre, spingere.

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:
NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

NORME IN CASO DI EMERGENZA:

- in caso di emergenza verrà attivato un segnale di allarme acustico (tromba o suono anomalo della campanella), a cui deve far seguito una immediata evacuazione dei locali attenendosi alle disposizioni del personale interno.
- durante l'evacuazione è vietato attardarsi alla ricerca di cose ed effetti personali, lasciare tutto nella stanza ed uscire senza usare gli ascensori e seguendo le vie di esodo riportate in questa planimetria.
- raggiungere il luogo sicuro indicato nella planimetria.
- l'evacuazione di pubblico o personale esterno sarà supportata dal personale interno preventivamente individuato ed addestrato.

PUNTO DI RACCOLTA
PIAZZALE G. F. DEGLI ATTI



In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla planimetria.

E-mail: pgmm186001@istruzione.it - pgmm186001@pec.istruzione.it C.F. 94091400542

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:

NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

PUNTO DI RACCOLTA
PIAZZALE G. F. DEGLI ATTI



In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla planimetria.

E-mail: pgmm186001@istruzione.it - pgmm186001@pec.istruzione.it C.F. 94091400542

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:

NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

PUNTO DI RACCOLTA
PIAZZALE G. F. DEGLI ATTI



In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla planimetria.

E-mail: pgmm186001@istruzione.it - pgmm186001@pec.istruzione.it C.F. 94091400542

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:

NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

PUNTO DI RACCOLTA
PIAZZALE G. F. DEGLI ATTI



In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla planimetria.

E-mail: pgmm186001@istruzione.it - pgmm186001@pec.istruzione.it C.F. 94091400542

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:

NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

PUNTO DI RACCOLTA
PIAZZALE G. F. DEGLI ATTI



In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla planimetria.

E-mail: pgmm186001@istruzione.it - pgmm186001@pec.istruzione.it C.F. 94091400542

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:

NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

PUNTO DI RACCOLTA
PIAZZALE G. F. DEGLI ATTI



In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla planimetria.

E-mail: pgmm186001@istruzione.it - pgmm186001@pec.istruzione.it C.F. 94091400542

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:

NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

PUNTO DI RACCOLTA
PIAZZALE G. F. DEGLI ATTI



In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla planimetria.

E-mail: pgmm186001@istruzione.it - pgmm186001@pec.istruzione.it C.F. 94091400542

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:

NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

PUNTO DI RACCOLTA
PIAZZALE G. F. DEGLI ATTI



In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla planimetria.

E-mail: pgmm186001@istruzione.it - pgmm186001@pec.istruzione.it C.F. 94091400542

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:

NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

PUNTO DI RACCOLTA
PIAZZALE G. F. DEGLI ATTI



In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla planimetria.

E-mail: pgmm186001@istruzione.it - pgmm186001@pec.istruzione.it C.F. 94091400542

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:

NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

PUNTO DI RACCOLTA
PIAZZALE G. F. DEGLI ATTI



In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla planimetria.

E-mail: pgmm186001@istruzione.it - pgmm186001@pec.istruzione.it C.F. 94091400542

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:

NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

PUNTO DI RACCOLTA
PIAZZALE G. F. DEGLI ATTI



In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla planimetria.

E-mail: pgmm186001@istruzione.it - pgmm186001@pec.istruzione.it C.F. 94091400542

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:

NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

PUNTO DI RACCOLTA
PIAZZALE G. F. DEGLI ATTI



In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla planimetria.

E-mail: pgmm186001@istruzione.it - pgmm186001@pec.istruzione.it C.F. 94091400542

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:

NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

PUNTO DI RACCOLTA
PIAZZALE G. F. DEGLI ATTI



In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla planimetria.

E-mail: pgmm186001@istruzione.it - pgmm186001@pec.istruzione.it C.F. 94091400542

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:

NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

PUNTO DI RACCOLTA
PIAZZALE G. F. DEGLI ATTI



In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla planimetria.

E-mail: pgmm186001@istruzione.it - pgmm186001@pec.istruzione.it C.F. 94091400542

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:

NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

PUNTO DI RACCOLTA
PIAZZALE G. F. DEGLI ATTI



In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla planimetria.

E-mail: pgmm186001@istruzione.it - pgmm186001@pec.istruzione.it C.F. 94091400542

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:

NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

PUNTO DI RACCOLTA
PIAZZALE G. F. DEGLI ATTI



In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla planimetria.

E-mail: pgmm186001@istruzione.it - pgmm186001@pec.istruzione.it C.F. 94091400542

PIANO DI EVACUAZIONE

Sede: COCCHI
Piano: AMMEZZATO (+10,65)



PROCEDURA DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA:
se ci si trova di fronte ad una qualsiasi emergenza, ricordarsi di mantenere sempre la calma, quindi evitare assolutamente di gridare, correre, spingere.

In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla pianimetria.



PUNTO DI RACCOLTA
PIAZZALE G. F. DEGLI LATTI

PUNTO FINALE

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:


NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

NORME IN CASO DI EMERGENZA:
- in caso di emergenza verrà attivato un segnale di allarme acustico (tromba o suono anomalo della campanella), a cui deve far seguito una immediata evacuazione dei locali attenendosi alle disposizioni del personale interno.
- durante l'evacuazione è vietato attardarsi alla ricerca di cose ed effetti personali; lasciare tutto nella stanza ed uscire senza usare gli ascensori e seguendo le vie di esodo riportate in questa pianimetria.
- raggiungere il luogo sicuro indicato nella pianimetria.

- l'evacuazione di pubblico o personale esterno sarà supportata dal personale interno preventivamente individuato ed addestrato.

NORME ORDINARIE DI SICUREZZA:

- identificare le vie di fuga e le uscite di sicurezza più vicine.
- assicurarsi che le vie di fuga e le uscite di sicurezza siano segnalate ed accessibili, in caso contrario, darne immediata segnalazione agli addetti alle emergenze.
- non ostruire/rimuovere attrezzature antincendio e segnali di sicurezza.

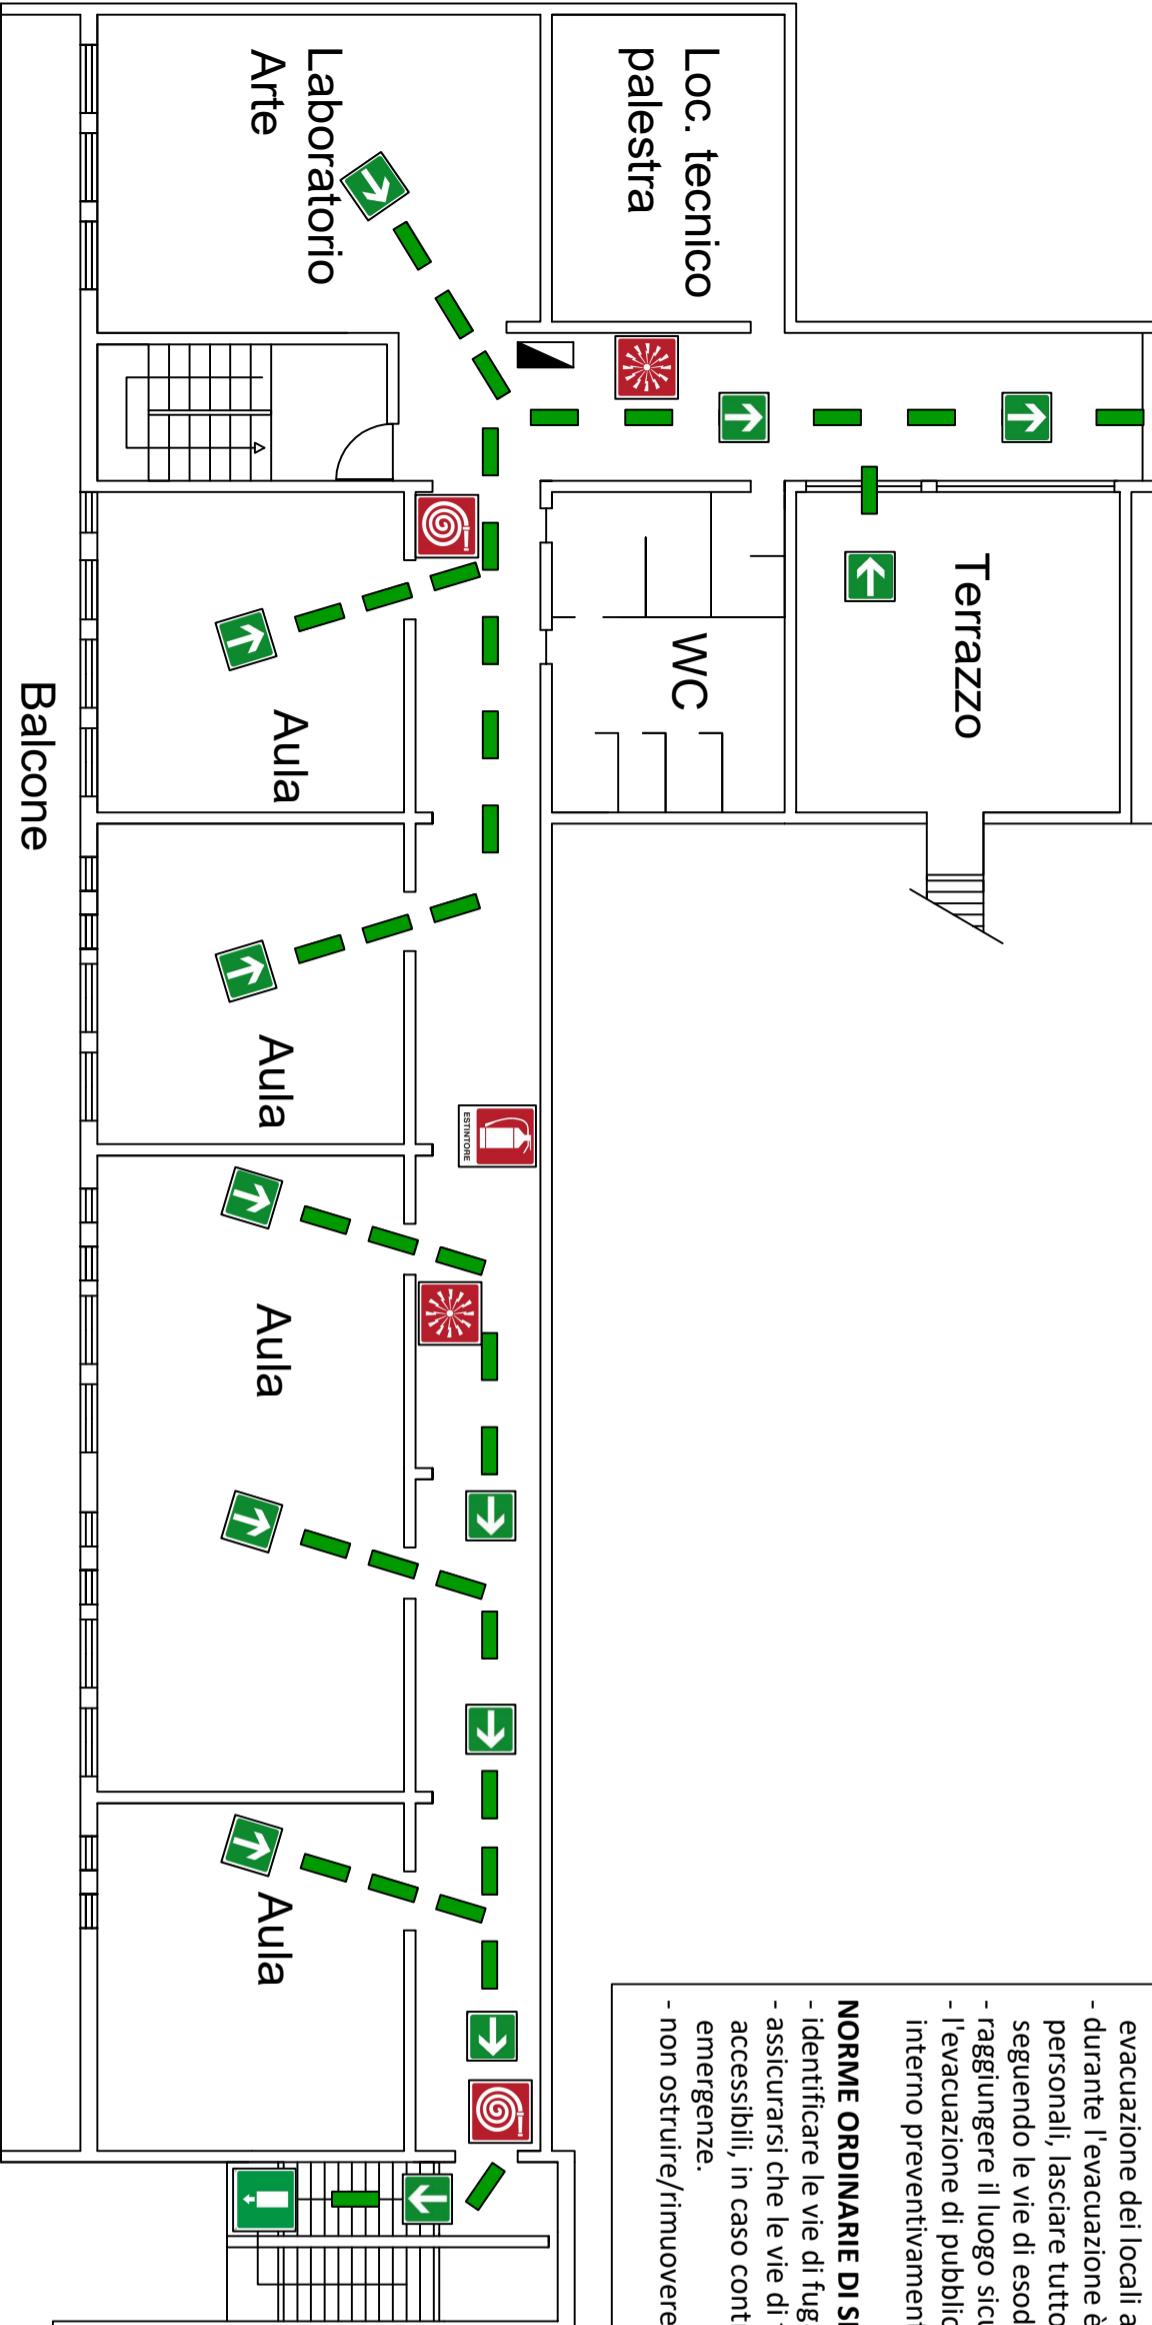

LEGENDA



allarme antincendio



idrante



estintore



uscita di emergenza



vie di fuga



PUNTO DI RACCOLTA
PISTA DI ATLETICA



PUNTO DI RACCOLTA
PISTA DI ATLETICA


PIANO DI EVACUAZIONE

Sede: COCCHI
Piano: INFERIORE (+7, 15)



PUNTO DI RACCOLTA
PIAZZALE G. F. DEGLI ATTI

PUNTO FINALE

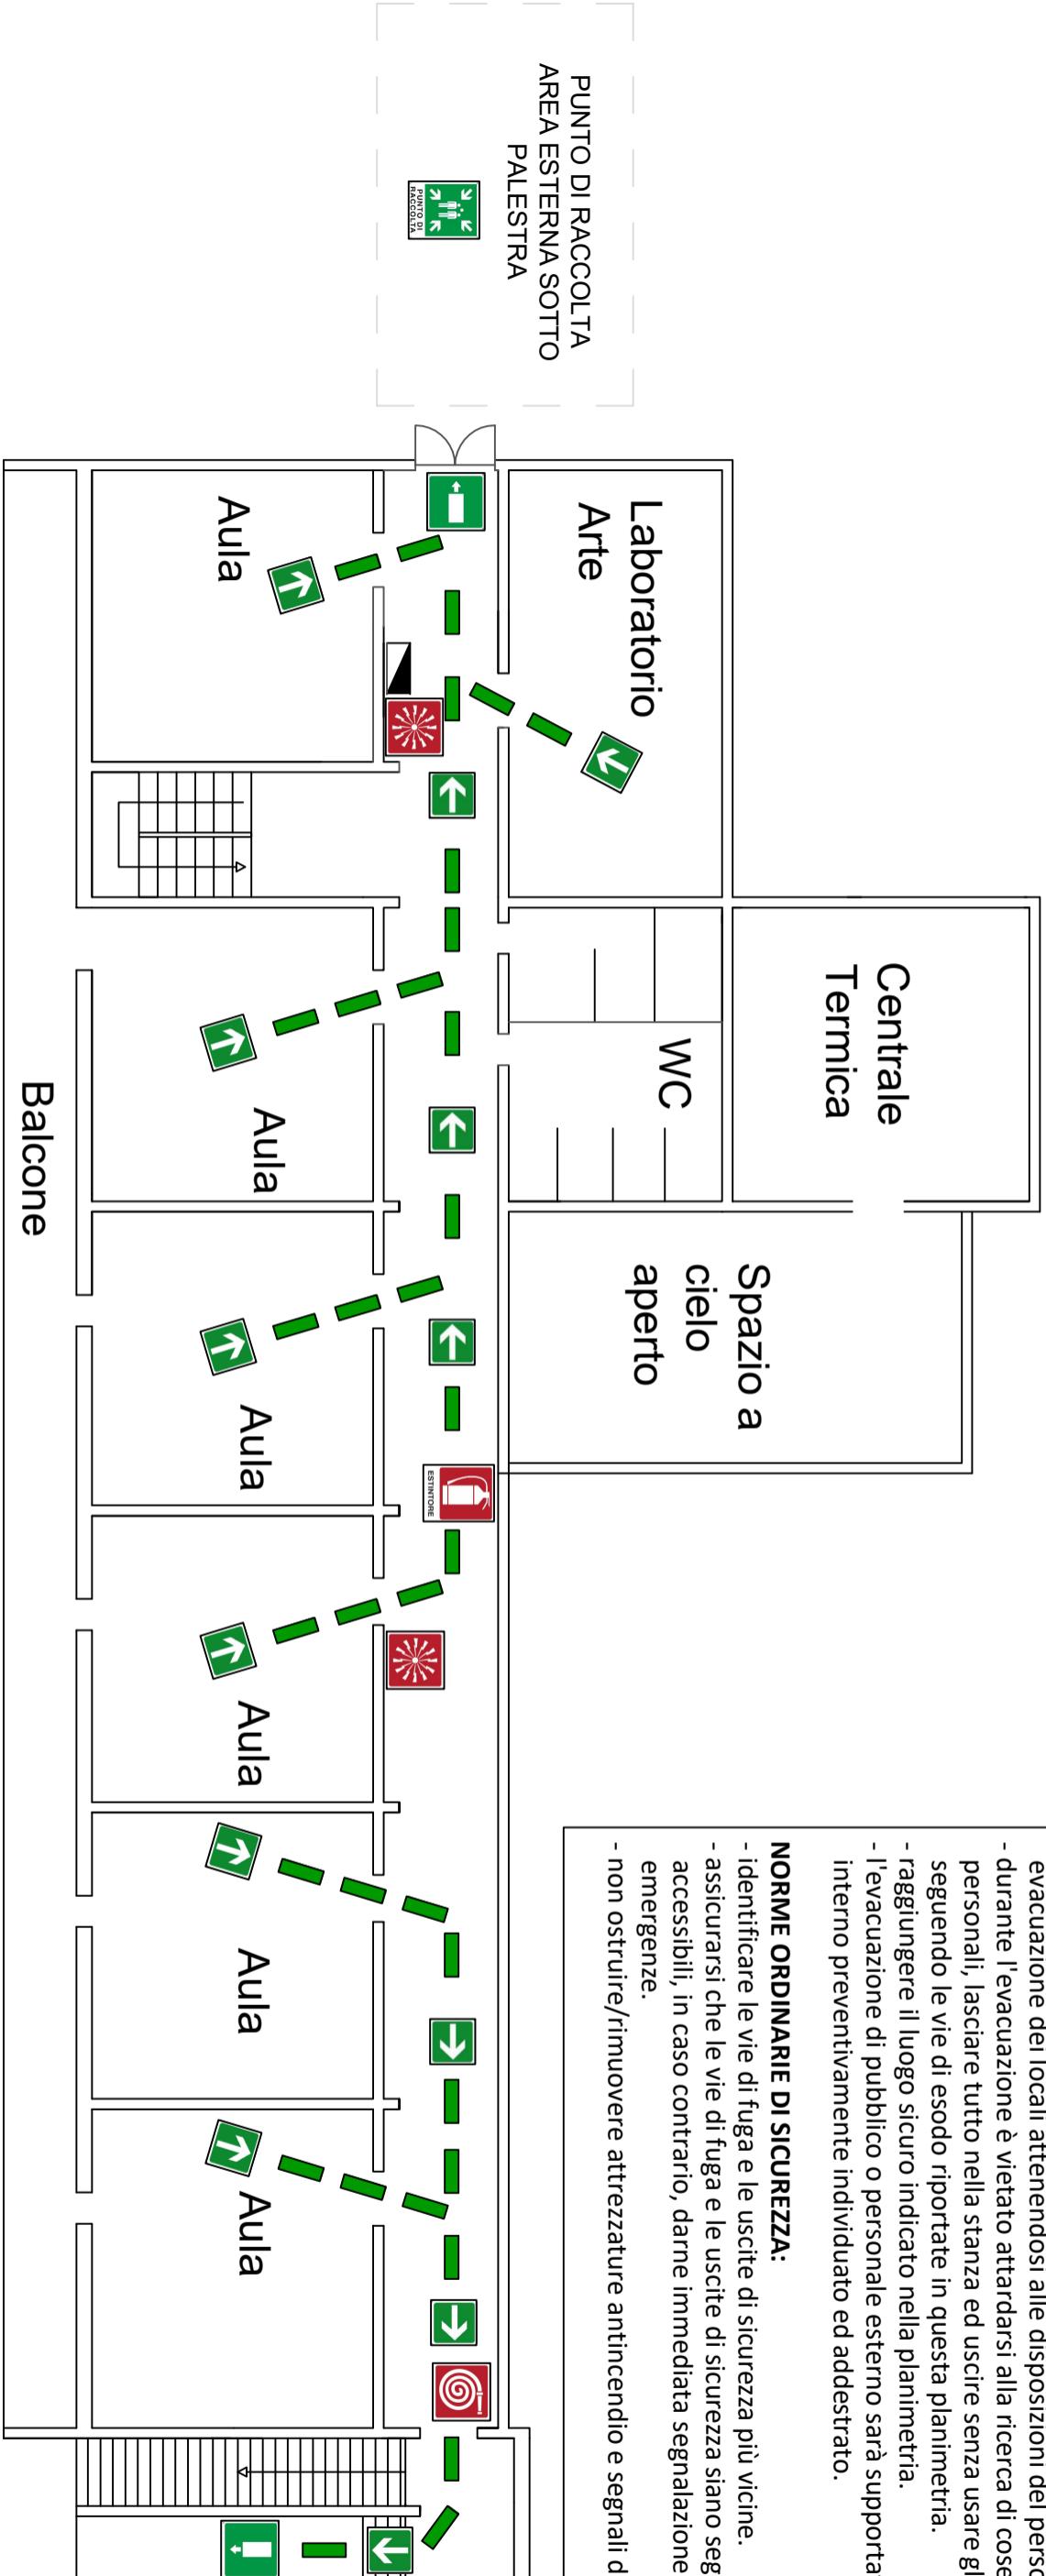

LEGENDA



vie di fuga



quadro elettrico



uscita di emergenza



punto di raccolta



PROCEDURA DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA:
se ci si trova di fronte ad una qualsiasi emergenza, ricordarsi di mantenere sempre la calma, quindi evitare assolutamente di gridare, correre, spingere.

In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla pianimetria.

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:

NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

NORME IN CASO DI EMERGENZA:

- in caso di emergenza verrà attivato un segnale di allarme acustico (trambolla o suono anomalo della campanella), a cui deve far seguito una immediata evacuazione dei locali attenendosi alle disposizioni del personale interno.
- durante l'evacuazione è vietato attardarsi alla ricerca di cose ed effetti personali, lasciare tutto nella stanza ed uscire senza usare gli ascensori e seguendo le vie di esodo riportate in questa pianimetria.
- raggiungere il luogo sicuro indicato nella pianimetria.
- l'evacuazione di pubblico o personale esterno sarà supportata dal personale interno preventivamente individuato ed addestrato.

NORME ORDINARIE DI SICUREZZA:

- identificare le vie di fuga e le uscite di sicurezza più vicine.
- assicurarsi che le vie di fuga e le uscite di sicurezza siano segnalate ed accessibili, in caso contrario, darne immediata segnalazione agli addetti alle emergenze.
- non ostruire/rimuovere attrezzature antincendio e segnali di sicurezza.



PUNTO DI RACCOLTA
PISTA DI ATLETICA

PIANO DI EVACUAZIONE


Sede: COCCHI

Piano: SEMINTERRATO (+7, 15)



PROCEDURA DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA:
se ci si trova di fronte ad una qualsiasi emergenza, ricordarsi di mantenere sempre la calma, quindi evitare assolutamente di gridare, correre, spingere.

In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla planimetria.

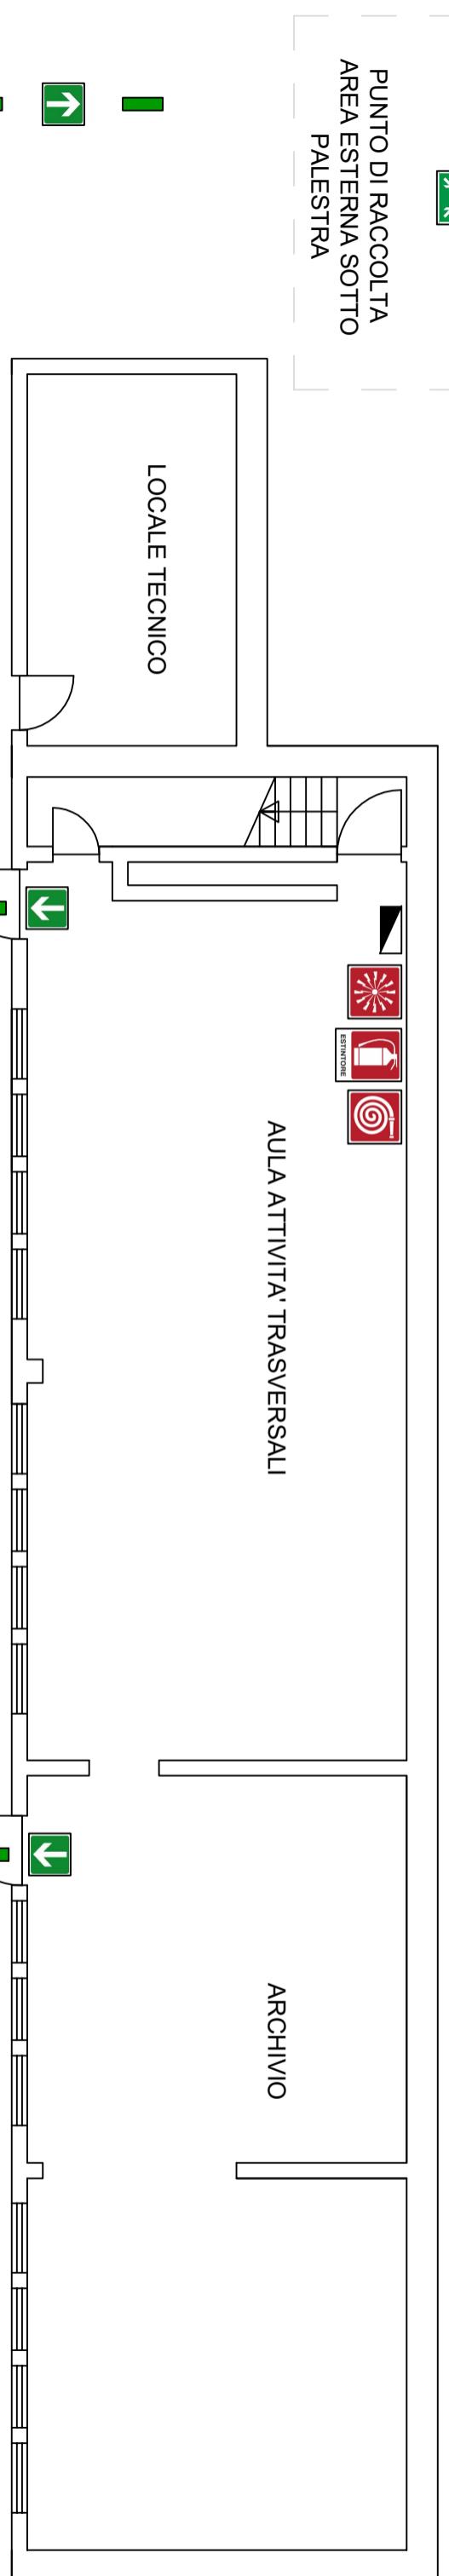

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:

NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

LEGENDA

- via di fuga
- quadro elettrico
- estintore
- uscita di emergenza
- punto di raccolta

NORME ORDINARIE DI SICUREZZA:

- identificare le vie di fuga e le uscite di sicurezza più vicine.
- assicurarsi che le vie di fuga e le uscite di sicurezza siano segnalate ed accessibili, in caso contrario, darne immediata segnalazione agli addetti alle emergenze.
- non ostruire/rimuovere attrezzature antincendio e segnali di sicurezza.

PIANO DI EVACUAZIONE

Sede: PANTALLA
Piano: PRIMO




E-mail: pgmm186001@istruzione.it - pgmm186001@pec.istruzione.it C.F. 94091400542

PROCEDURA DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA:
se ci si trova di fronte ad una qualsiasi emergenza, ricordarsi di mantenere sempre la calma, quindi evitare assolutamente di gridare, correre, spingere.

In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla planimetria.

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:

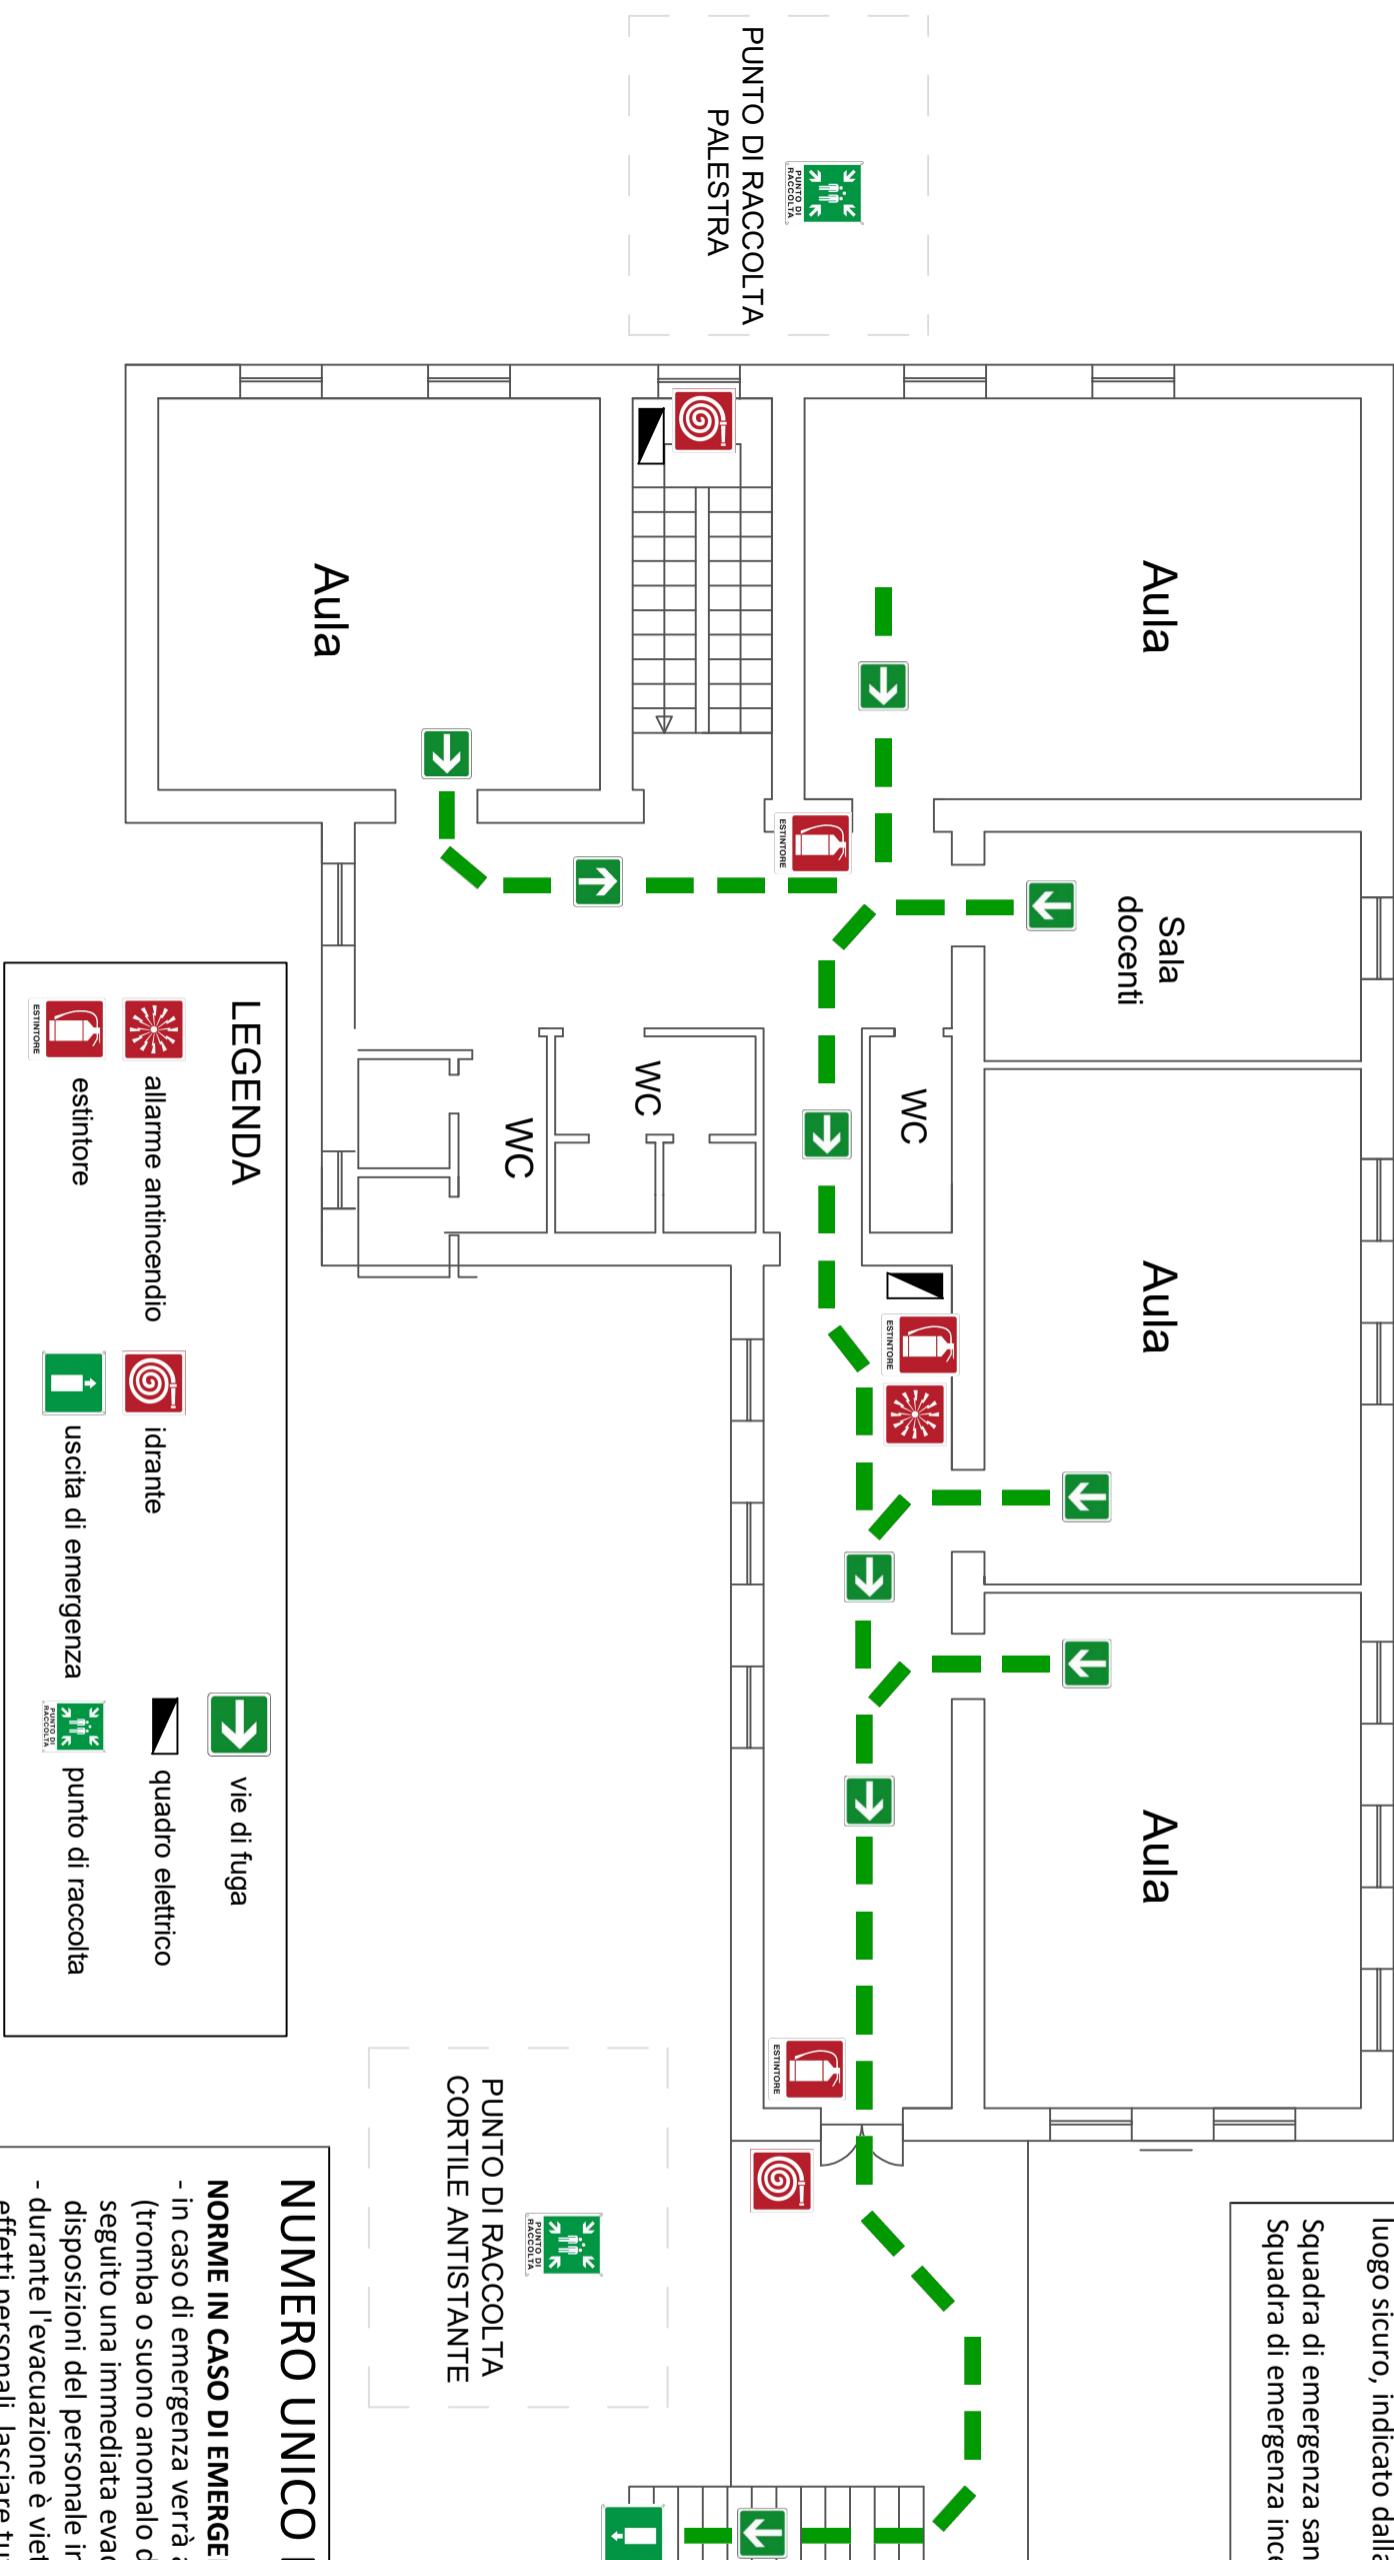

NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

NORME IN CASO DI EMERGENZA:


- in caso di emergenza verrà attivato un segnale di allarme acustico (tromba o suono anomalo della campanella), a cui deve far seguito una immediata evacuazione dei locali attenendosi alle disposizioni del personale interno.
- durante l'evacuazione è vietato attardarsi alla ricerca di cose ed effetti personali, lasciare tutto nella stanza ed uscire senza usare gli ascensori e seguendo le vie di esodo riportate in questa planimetria.
- raggiungere il luogo sicuro indicato nella planimetria.
- l'evacuazione di pubblico o personale esterno sarà supportata dal personale interno preventivamente individuato ed addestrato.

NORME ORDINARIE DI SICUREZZA:

- identificare le vie di fuga e le uscite di sicurezza più vicine.
- assicurarsi che le vie di fuga e le uscite di sicurezza siano segnalate ed accessibili, in caso contrario, darne immediata segnalazione agli addetti alle emergenze.
- non ostruire/rimuovere attrezzature antincendio e segnali di sicurezza.

PIANO DI EVACUAZIONE

Sede: FRATTA TODINA
Piano: PRIMO

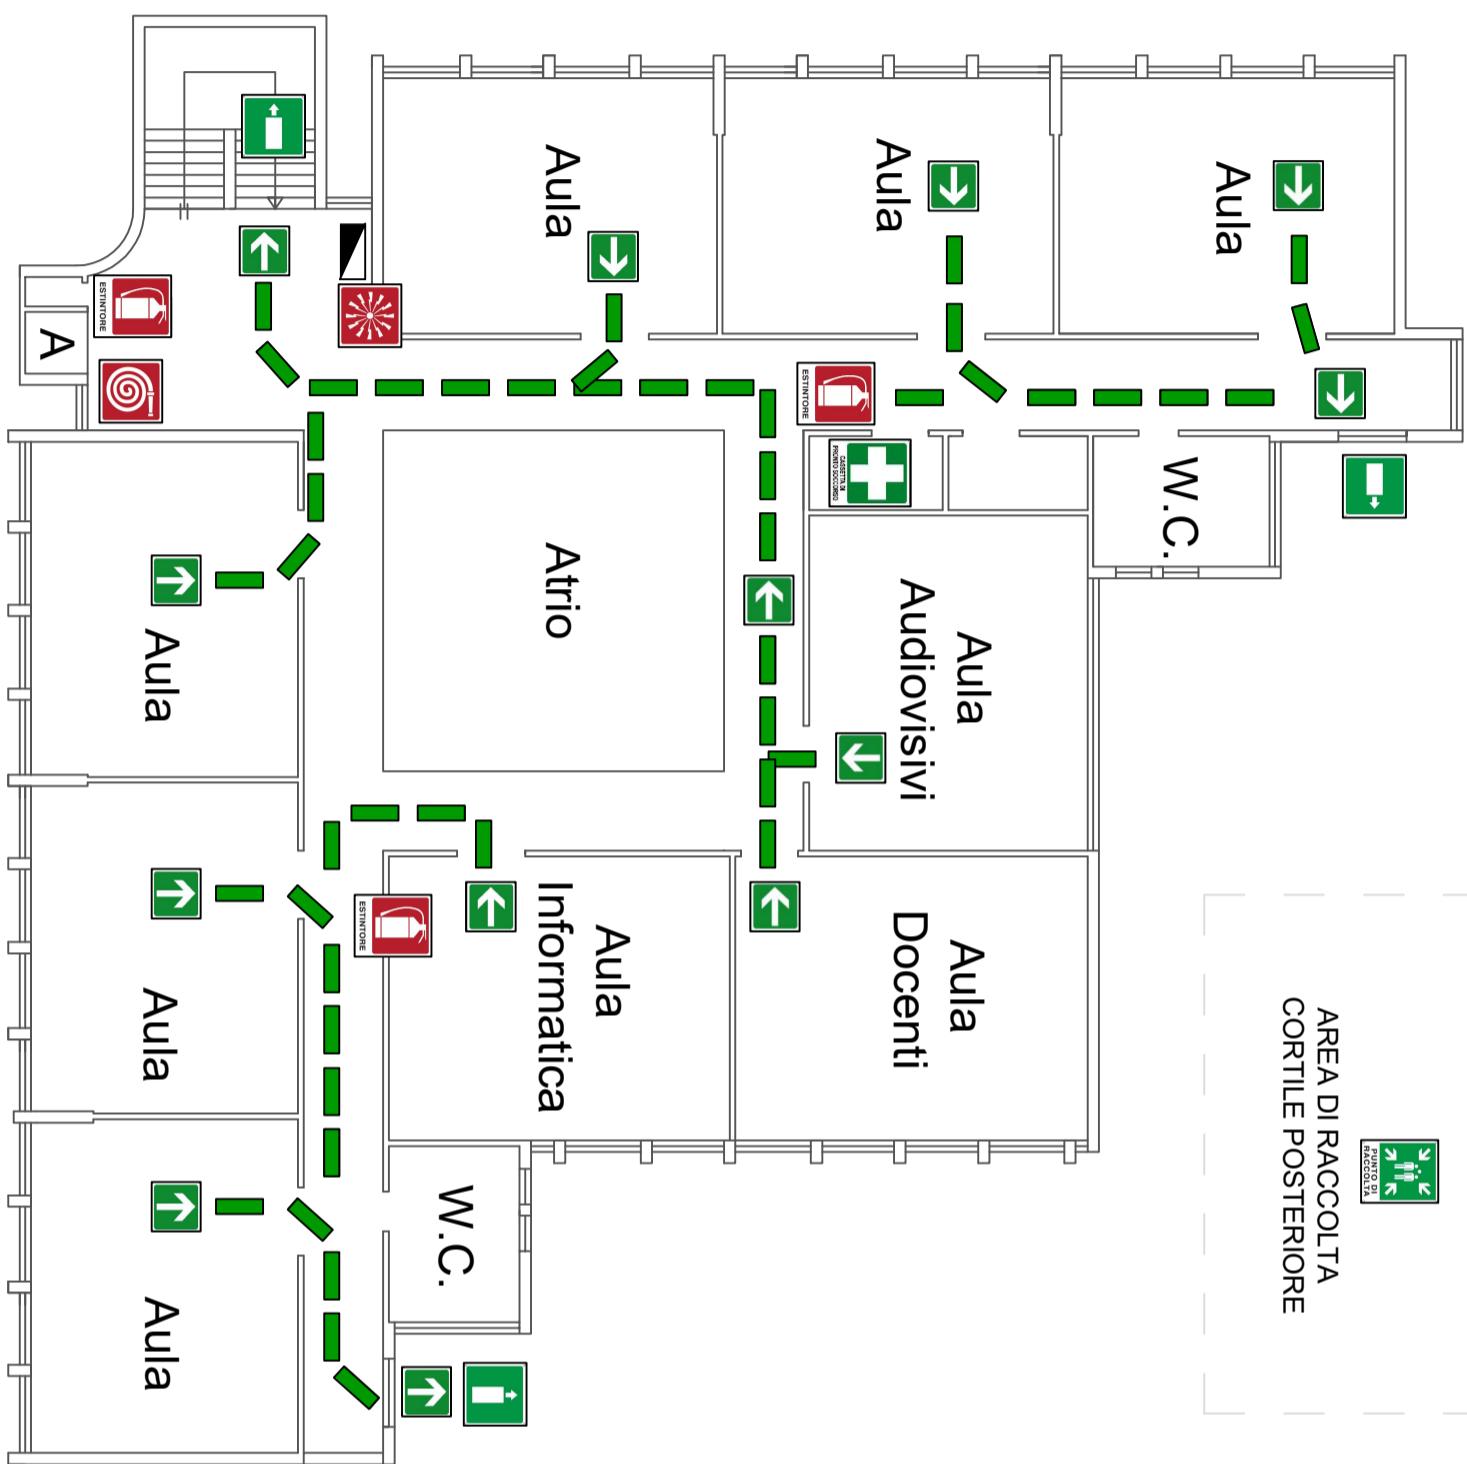

LEGENDA	
	allarme antincendio
	estintore
	idrante
	uscita di emergenza
	cassetta di pronto soccorso
	vie di fuga
	quadro elettrico
	punto di raccolta

PROCEDURA DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA:
se ci si trova di fronte ad una qualsiasi emergenza, ricordarsi di mantenere sempre la calma, quindi evitare assolutamente di gridare, correre, spingere.

NUMERO UNICO EMERGENZA: 112


In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla pianimetria.

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:

- NORME ORDINARIE DI SICUREZZA:**
- identificare le vie di fuga e le uscite di sicurezza più vicine.
 - assicurarsi che le vie di fuga e le uscite di sicurezza siano segnalate ed accessibili, in caso contrario, darne immediata segnalazione agli addetti alle emergenze.
 - non ostruire/rimuovere attrezzature antincendio e segnali di sicurezza.

PIANO DI EVACUAZIONE

Sede: FRATTA TODINA
Piano: TERRA

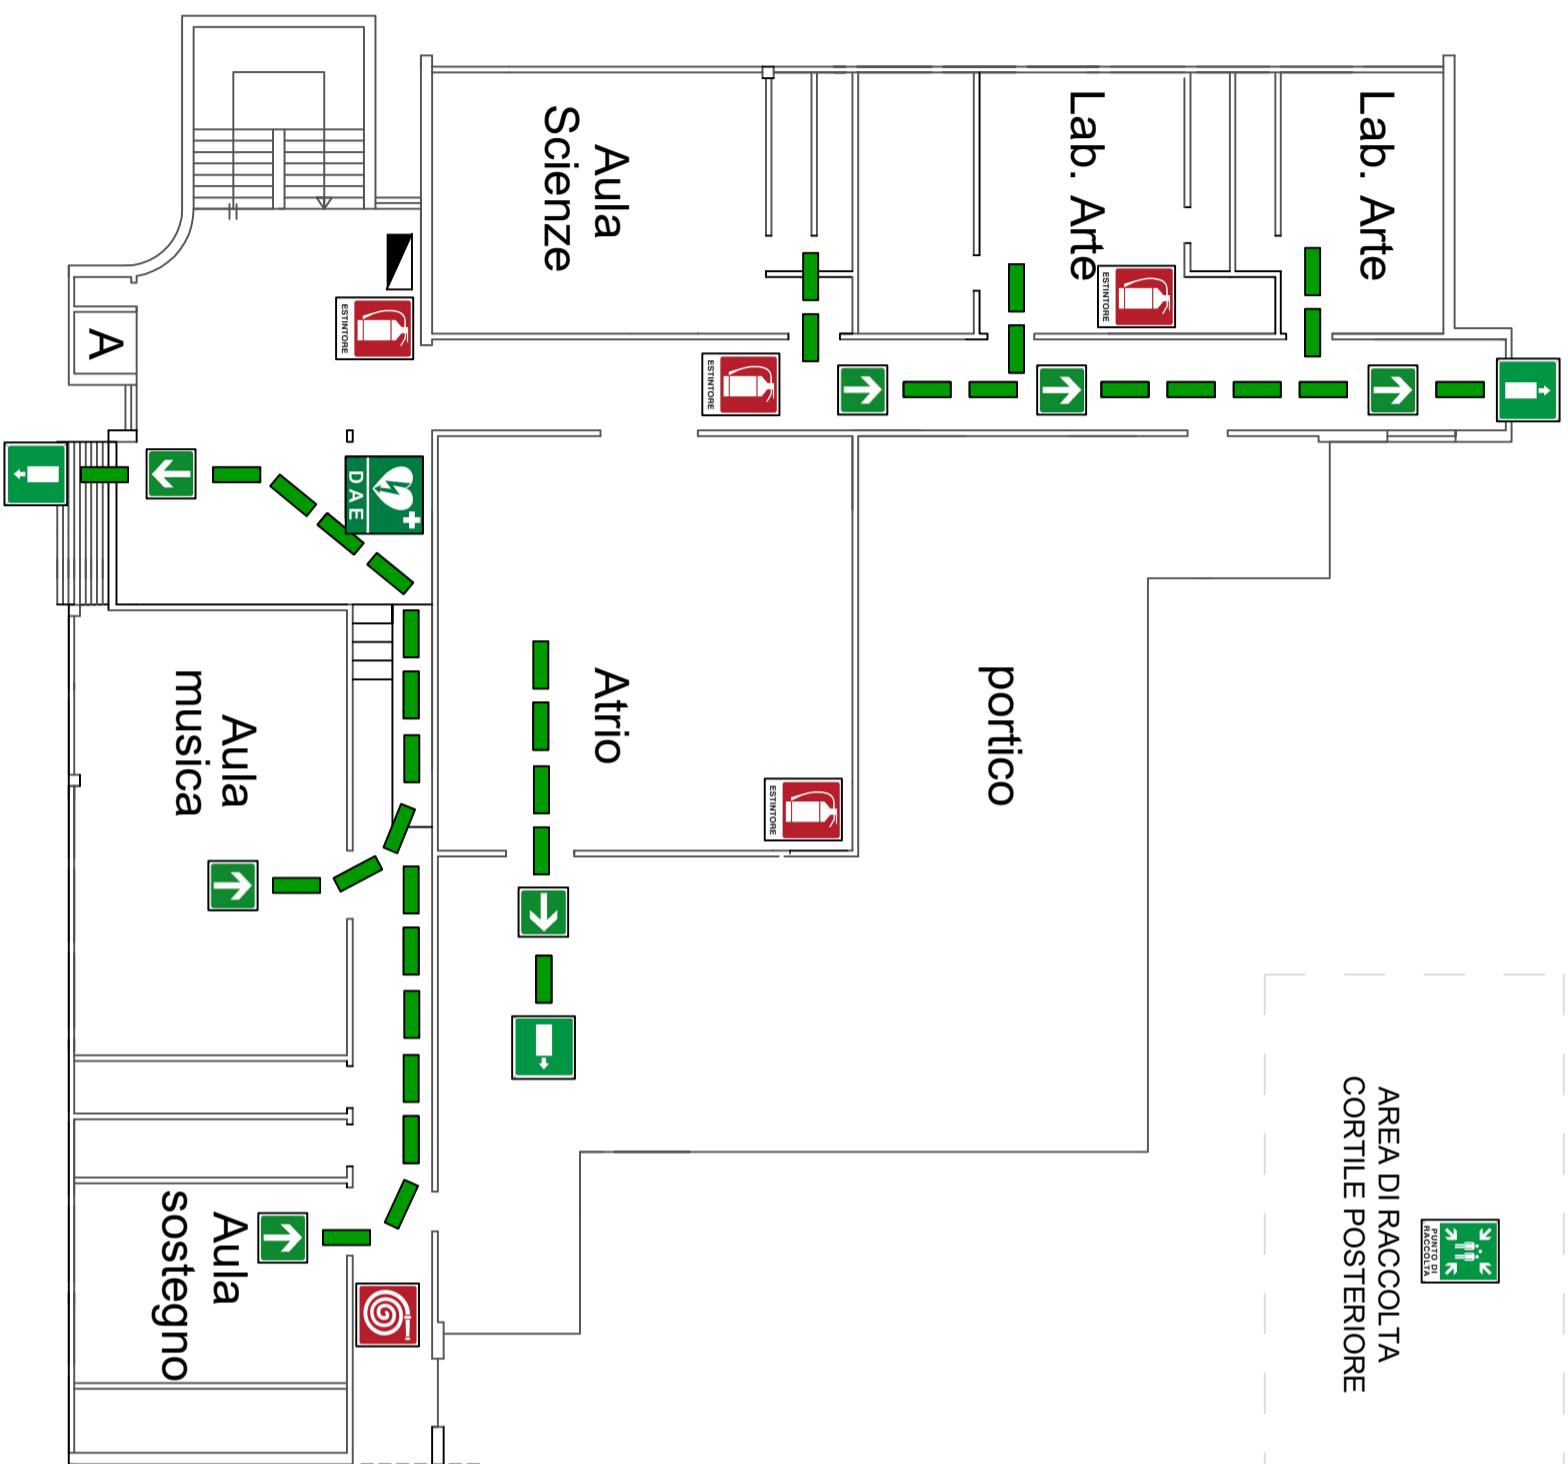

PROCEDURA DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA:
se ci si trova di fronte ad una qualsiasi emergenza, ricordarsi di mantenere sempre la calma, quindi evitare assolutamente di gridare, correre, spingere.

In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla pianimetria.

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:

NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

NORME IN CASO DI EMERGENZA:

- in caso di emergenza verrà attivato un segnale di allarme acustico (tromba o suono anomalo della campanella), a cui deve far seguito una immediata evacuazione dei locali attenendosi alle disposizioni del personale interno.
- durante l'evacuazione è vietato attardarsi alla ricerca di cose ed effetti personali, lasciare tutto nella stanza ed uscire senza usare gli ascensori e seguendo le vie di esodo riportate in questa pianimetria.
- raggiungere il luogo sicuro indicato nella pianimetria.
- l'evacuazione di pubblico o personale esterno sarà supportata dal personale interno preventivamente individuato ed addestrato.

LEGENDA	
	allarme antincendio
	A ascensore
	quadro elettrico
	vie di fuga
	uscita di emergenza
	punto di raccolta
	cassetta di pronto soccorso
	defibrillatore

NORME ORDINARIE DI SICUREZZA:

- identificare le vie di fuga e le uscite di sicurezza più vicine.
- assicurarsi che le vie di fuga e le uscite di sicurezza siano segnalate ed accessibili, in caso contrario, darne immediata segnalazione agli addetti alle emergenze.
- non ostruire/rimuovere attrezzature antincendio e segnali di sicurezza.

PIANO DI EVACUAZIONE

Sede: COLLEPEPE

LEGENDA


	allarme antincendio
	idrante
	estintore
	uscita di emergenza
	punto di raccolta
	A ascensore
	defibrillatore
	quadro elettrico
	cassetta di p. soccorso



PROCEDURA DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA:
se ci si trova di fronte ad una qualsiasi emergenza, ricordarsi di mantenere sempre la calma, quindi evitare assolutamente di gridare, correre, spingere. In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla planimetria.

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:

NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

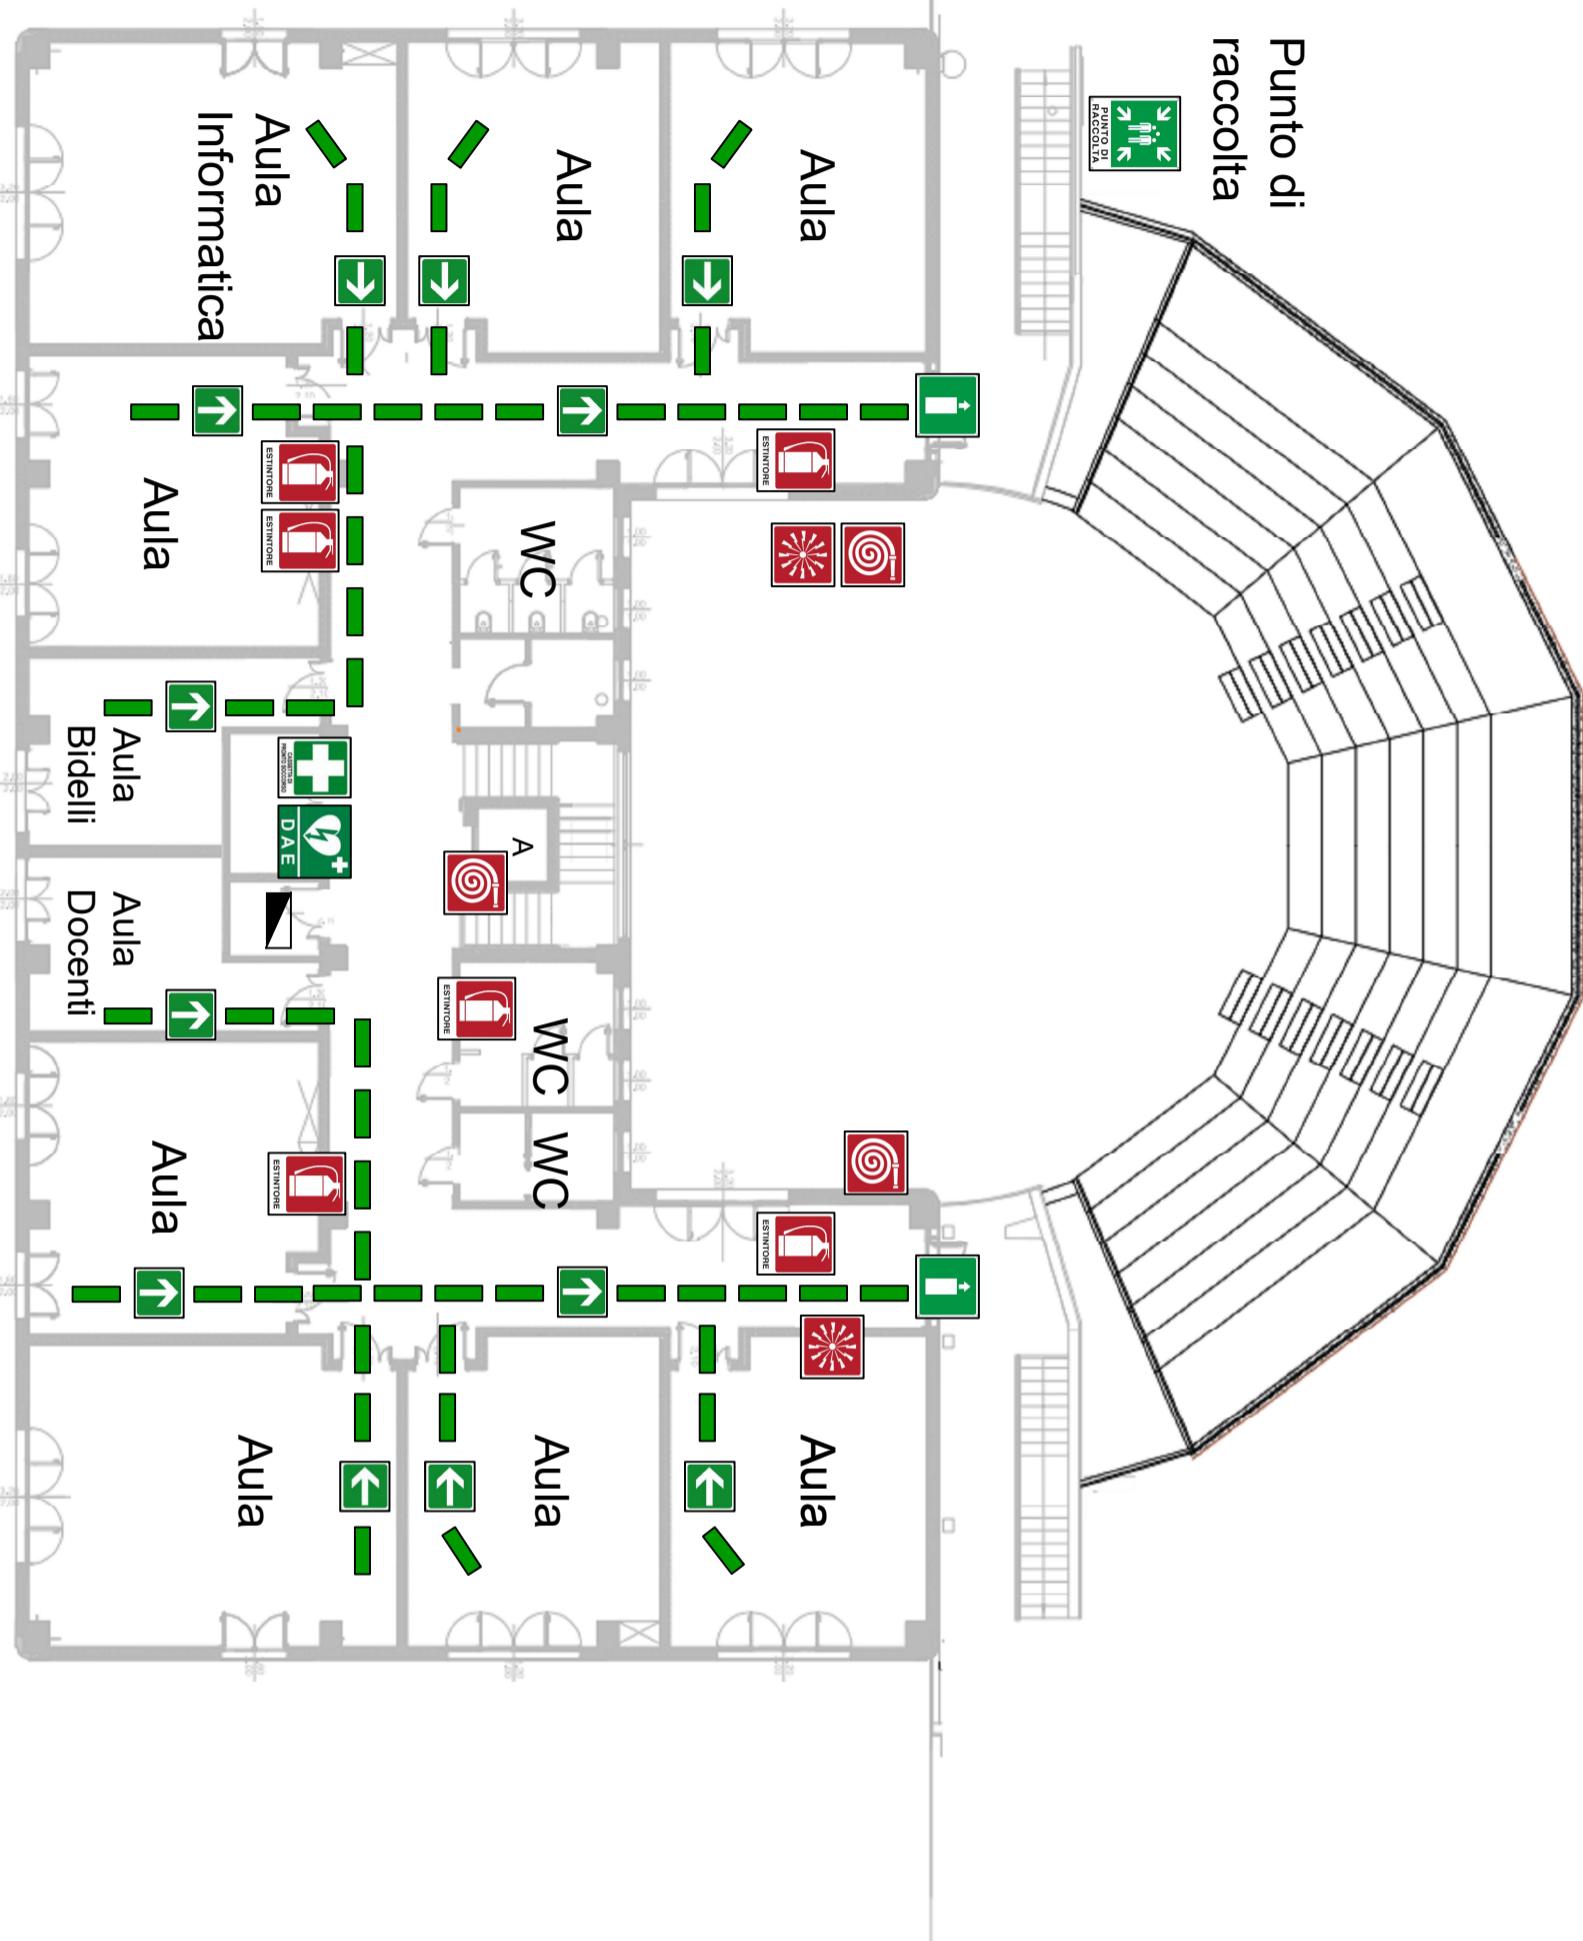

NORME IN CASO DI EMERGENZA:
- in caso di emergenza verrà attivato un segnale di allarme acustico (tromba o suono anomalo della campanella), a cui deve far seguito una immediata evacuazione dei locali attenendosi alle disposizioni del personale interno.
- durante l'evacuazione è vietato attardarsi alla ricerca di cose ed effetti personali, lasciare tutto nella stanza ed uscire senza usare gli ascensori e seguendo le vie di esodo riportate in questa planimetria.
- raggiungere il luogo sicuro indicato nella planimetria.

- l'evacuazione di pubblico o personale esterno sarà supportata dal personale interno preventivamente individuato ed addestrato.

NORME ORDINARIE DI SICUREZZA:

- identificare le vie di fuga e le uscite di sicurezza più vicine.
- assicurarsi che le vie di fuga e le uscite di sicurezza siano segnalate ed accessibili, in caso contrario, darne immediata segnalazione agli addetti alle emergenze.
- non ostruire/rimuovere attrezzature antincendio e segnali di sicurezza.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA

Ufficio Prevenzione Incendi

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

(Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio)

Pratica n. 31482

Alla Ditta

COMUNE DI FRATTA TODINA SCUOLA MEDIA

Segnalazione Certificata n. 15110 del 29.12.2016, relativa all'attività scuola media con annessa palestra extrascolastica individuate nella categoria C al punto 65.2/67.2.B/74.2.B dell'allegato I al DPR 151/2011 sita nel Comune di Fratta Todina Via della Barca

Visita tecnica di controllo.

VISTO

- i progetti approvati con note del 23.04.1997 e del 19.03.2015 ;
- l'esito del verbale di sopralluogo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica in data 31.05.2017.

Esaminata la documentazione allegata alla SCIA di cui all'oggetto si attesta, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D'INCENDIO:

Scuola con affollamento massimo di 263 persone

Palestra con affollamento massimo di 100 spettatori con impianto fotovoltaico in copertura della potenza di 18,432 kW

Centrale termica a metano della potenza totale di 525 kWt

SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDI:

Impianto manuale d'allarme incendi collegato a targhe ottico-acustiche a servizio della palestra

Riserva idrica da 26 mc e gruppo di pompaggio antincendio.

N. 7 idranti UNI 45 a servizio della scuola -

N. 5 naspi DN25 a servizio della palestra -

N. 1 attacco Motopompa UNI 70 -

N. 9 estintori da 6 kg a polvere (palestra) -

N. 5 estintori da 6 kg a polvere (scuola) -

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, in relazione all'attività, nel D.Igs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) ovvero nell'art. 6 del D.P.R. 151/2011.

L'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/11, dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di presentazione della SCIA, ovvero entro il 29.12.2021.

"Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

IL FUNZIONARIO VERIFICATORE
(DVD ARCH. BAGLIONI/FABRIZIO)

Perugia, li 06.06.2017

IL DIRIGENTE VICARIO
(Ing. Gianfrancesco MONOPOLI)

DELEGATO DELL'UFFICIO VICE VICARIO
(Ing. Mario Gallo)



dipvvf.COM-PG.REGISTRO
UFFICIALE.U.0006343.15-04-2019.h.12:20

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA

Ufficio Prevenzione Incendi

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

(Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio)

Pratica n. 81076

Al

COMUNE DI COLLAZZONE

Segnalazione Certificata n. 14981 del 12.09.2018, relativa all'attività di scuola primaria individuate nella categoria C al punto 67.4. – 74.1.A - dell'allegato I al DPR 151/2011 sita nel Comune di Collazzone, Località Collepepe. Visita tecnica di controllo.

VISTO

- il progetto approvato con nota prot. 4325 del 22.03.2017 ;
- l'esito del verbale di sopralluogo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica in data 29.03.2019 .

Esaminata la documentazione allegata alla SCIA di cui all'oggetto si attesta, ai sensi dell' art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D'INCENDIO:

Centrale termica alimentata a gas metano della potenzialità termica di 150 Kw.-

CONDIZIONI DI ESERCIZIO:

Edificio scolastico con affollamento massimo di 410 persone.-

SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDI:

N. 12 estintori a polvere da Kg. 6 classe 34 A – 233 BC.-

N. 5 Idrauli a muro UNI 45.-

N. 5 Idrauli soprasuolo .-

N. 1 attacco autopompa VVF UNI 70.-

N. 35 rilevatori di fumo.-

N. 17 rilevatori di fumo su controsoffitto.-

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, in relazione all'attività, nel D.Igs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) ovvero nell'art. 6 del D.P.R. 151/2011.

L'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/11, dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di presentazione della SCIA, ovvero entro il 12.09.2023 .

"Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

IL FUNZIONARIO VERIFICATORE
(DVD ING. COLIZZI MAURIZIO/sm)

IL DIRIGENTE VICARIO
(Arch. Sergio SCHIAROLI)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

Comune di COLLAZZONE (PG)

c_845

Prot. Arrivo N. 0003676
del 02-05-2019

06128 Perugia Tel. 075/5063901- Fax 075/5053244 E-mail: comando.perugia@vigilfuoco.it

Categoria 10 Classe 1 Fascicolo 1





MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA

Ufficio Prevenzione Incendi

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

(Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio)

Pratica n. 69980

Al

COMUNE DI TODI

Segnalazione Certificata n. 15076 del 28.12.2016, relativa all'attività di scuola secondaria di primo grado individuate nella categoria C al punto 67.4 – 65.1.B – 74.2.B dell'allegato I al DPR 151/2011 sita nel Comune di Todi, Piazzale Gian Fabrizio degli Atti n. 1.
Visita tecnica di controllo.

VISTO

- l'esito del verbale di sopralluogo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica in data 23.11.2017 .

Esaminata la documentazione allegata alla SCIA di cui all'oggetto si attesta, ai sensi dell' art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D'INCENDIO:

Centrale termica alimentata a gas metano della potenzialità termica di 756 Kw.-

Palestra di superficie pari a 850 mq.-

CONDIZIONI DI ESERCIZIO:

All'interno della scuola non potranno essere presenti n. 405 persone.

SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDI:

N. 18 Idrianti UNI 45.-

N. 30 estintori di tipo omologato.-

Riserva Idrica + gruppo di spinta.-

Impianto manuale allarme incendio.-

N. 9 estintori a CO₂.-

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, in relazione all'attività, nel D.Igs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) ovvero nell'art. 6 del D.P.R. 151/2011.

L'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/11, dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di presentazione della SCIA, ovvero entro il **28.12.2021**.

“Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183.

IL FUNZIONARIO VERIFICATORE
(DVD ARCH. BAGLIONI
FABRIZIO/sm)

Perugia, li 10.01.2018

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Ing. Francesco NOTARO)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

Rif. Pratica VV.F. n.
36607

Spazio per sottoscrivere

COM-PG
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 00015080 del 13-09-2018

**AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
PERUGIA**

Provincia

ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO
(art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto	RUGGIANO	ANTONINO
domiciliato in	PIAZZA DEL POPOLO	Cognome 29 06059 Nome TODI
PG	075 89561	indirizzo C.F. R G G N N N 7 0 C 1 3 G 4 7 8 Q provincia telefono codice fiscale della persona fisica
nella sua qualità di	SINDACO PRO-TEMPORE	ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.
del	COMUNE DI TODI	con sede in PIAZZA DEL POPOLO
TODI	info@tetraengineering.it	indirizzo PG 075 89561 comune provincia telefono
	tetraengineering@legalmail.it	indirizzo di posta elettronica certificata

responsabile dell'attività sotto specificata,
consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi

D I C H I A R A

➤ l'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato.
con la/e SCIA¹ presentate

19/09/2013

Data presentazione

Data presentazione

Data presentazione

Data presentazione

relative e/o ricomprese all'attività principale di: SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA PANTALLA

tipo di attività (albergo, scuola, centrale termica, etc.)

sita in VOC. BORGHETTO – LOC. PANTALLA 355 06059
Indirizzo PG 075 888194
TODI Comune provincia telefono

individuata al n./sotto classe/ cat. 67.2.B e comprendente anche le attività di cui ai
nn./sottoclasse/cat.: 74.1.A

➤ di avere assolto gli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente, nonché di aver osservato i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio di aver adempiuto l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, gli impianti, i dispositivi, le attrezzature, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di aver effettuato le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione in accordo alla regolamentazione vigente, a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche e nelle istruzioni di uso e manutenzione del fabbricante e/o installatore.

Allega "Asseverazione"³, a firma di professionista antincendio;

¹ 1 – certificato di prevenzione incendi per le attività di cui all'art.11, commi 5 e 6, del DPR 01/08/2011 n.151. Può essere indicata, in alternativa, l'ultima attestazione di rinnovo periodico presentata.

²- Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012

³- Asseverazione di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno del 7.8.2012.

Non allega "Asseverazione"³, a firma di professionista antincendio, in quanto non sono presenti impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi né prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione finalizzati ad assicurare la prescritta caratteristica di resistenza al fuoco;

Allega la seguente documentazione ai fini delle modifiche di cui all'art. 4, comma 8, del Decreto del Ministro dell'Interno del 7.8.2012:

(specificare numero e tipologia dei documenti allegati)

(specificare numero e tipologia dei documenti allegati)

(barrare con il riquadro di interesse)

N.B.: la compilazione della distinta di versamento e' obbligatoria.	Attestato di versamento ² n. <u>303</u> <u>304</u> del <u>27/07/18</u> intestato alla
	Tesoreria Provinciale dello Stato di <u>PERUGIA</u> ai sensi del DLgs 139/2006
	per un totale di <u>€ 150,00</u> così distinte:
attività n.	<u>67.2.B</u> Scuola Media ed elementare affollamento massimo 166 persone presenti <u>€ 100,00</u>
attività n.	<u>74.1.A</u> Centrale termica alimentata a gas metano di potenzialità termica di 265 kW <u>€ 50,00</u>
attività n.	Sottocl. / categoria
attività n.	Sottocl. / categoria
attività n.	Sottocl. / categoria <u>€</u>
attività n.	Sottocl. / categoria <u>€</u>

Ulteriore indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

TROVATI	Cognome	ROBERTO	Nome
VIA DEL CONSERVIFICIO	28/C	06132	PERUGIA
indirizzo	n. civico	c.a.p.	comune
075/60.99.247	075/60.90.140		Provincia
telefono	indirizzo di posta elettronica		indirizzo di posta elettronica certificata

30/08/2018

Data

The image shows a handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Russiante", placed over a circular official stamp. The stamp contains the text "SINDACO DI PERUGIA" around the perimeter and "ANTONIO RUSSIANTE" in the center.

² - In caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 9-5-2007, per la definizione dell'importo, si applica l'art 6 , comma 4, dello stesso decreto.

³ - Al fine di definire il relativo importo, riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 7-8-2012.

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione dell'attestazione di rinnovo periodico. In alternativa, l'attestazione di rinnovo periodico, debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, all'attestazione di rinnovo periodico deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

<i>Spazio riservato al delegante</i>		
Il sottoscritto, per il ritiro dell'attestato di presentazione e per gli eventuali chiarimenti tecnici in ordine alla presente Attestazione, delega il/la sig		
GEOM.	RAMACCI	SILVIA
Titolo professionale	cognome	nome
domiciliato in	VIA DEL CONSERVIFICIO	
28/C	06132	LOC. SAN MARTINO IN CAMPO
n. civico	c.a.p.	comune
PG		3476547630
provincia	telefono	
30/08/2018		
Data		
 IL SINDACO <i>Avv. Antonino Ruggiano</i> <i>Timbro e Firma</i>		

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

<i>Spazio riservato al Comando Provinciale VVF</i>	
Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto _____ addetto incaricato con qualifica di _____, in data ____ / ____ / ____ a mezzo documento _____ n. _____ rilasciato in data ____ / ____ / ____ da _____ ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____ che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza	
Data ____ / ____ / ____	Firma _____

<i>Spazio riservato al Comando Provinciale VVF</i>	
Ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/2011, io sottoscritto _____ addetto incaricato con qualifica di _____, rilascio ricevuta dell'avvenuto deposito dell'attestazione di rinnovo periodico Il Comando Provinciale potrà effettuare i controlli di competenza volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antineonio Si rammenta che le verifiche e la manutenzione di impianti, dispositivi, attrezzature e di altre misure di sicurezza antineonio adottate nell'attività, debbono essere effettuati in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti applicabili Data <u>13/8/2018</u> Prot. <u>15080</u> Firma <u>Spaccafro</u>	

PATENTE DI GUIDA		REPUBBLICA ITALIANA
1.	RUGGIANO	
2.	ANTONINO	
3.	13/03/70 PERUGIA	(PG)
4a.	20/06/2002	4c. MCTC-PG
4b.	20/06/2012	5. PG516195BX
7.		
8.	B.TOOI VIALE DELLE PIAZZE 2/A PG 516195BX CI	
9. A B		

AB. 10/06/2002	10.	11.	12.
3. PG516195BX			
A			
B	20/06/02	20/06/12	
C	03/12/88	20/06/12	
D			
BE			
CE			
DE			

AA 6723888



CODICE FISCALE: RUGGIANO ANTONINO
 COGNOME: RUGGIANO
 NOME: ANTONINO
 LUOGO DI NASCITA: PERUGIA
 PROVINCIA: PG
 DATA DI NASCITA: 13/03/70
 1989
 GLOSSA: Il Ministro delle Finanze

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE COORDINATO

EDIFICIO COCCHI – P.le G. degli Atti n.1, Todi (PG)

Scuola sec. di primo grado «Cocchi-Aosta» - C.P.I.A. 1 Perugia

Il presente P.E.E. – Piano di Emergenza ed Evacuazione è redatto dal Datore di Lavoro il D.S. della Scuola secondaria di primo grado «Cocchi-Aosta» prof. Enrico Pasero in collaborazione con la D.S. reggente del C.P.I.A. 1 di Perugia prof.ssa Maria Rita Marconi, ai sensi degli artt. 17, 28, 43 del D.Lgs n.81/2008 e del D.M. del 10 marzo 1998; oltre che la Pratica di Prevenzione Incendi n. 36747 del 30 marzo 2005.

Lo spazio in comune è il piano inferiore. Si evidenzia che non si verificano interferenze né promiscuità tra gli studenti dei due istituti anche nel rispetto delle norme di prevenzione da COVID-19. Infatti i medesimi spazi verranno utilizzati per le lezioni in momenti diversi della giornata: la mattina dalla Cocchi, il pomeriggio dal CPIA. Le interferenze tra il personale del CPIA e della Cocchi durante la mattina sono trascurabili. Per l'attivazione dell'allarme antincendio è presente un pulsante. L'edificio Cocchi, nella sua interezza, con un numero inferiore ai 500 occupanti, secondo la classificazione di cui al D.M. 26 agosto 1992 art. 1.2 è di classe 2; mentre considerando il D.M. del 10 marzo 1998, per l'affollamento è a rischio medio con addetti antincendio provvisti di idoneità tecnica. L'attività soggetta a controllo del Comando provinciale VVF è l'Attività 91 del D.M. 16/02/1982 di cui alla Pratica di Prevenzione Incendi (Attività 67 e Attività 74 nel D.Lgs. 151/2011). N.B. si riporta lo stato di fatto dei presidi antincendio presenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pasero Enrico

Perugia, 02-11-2021

prof. Enrico Pasero


prof.ssa Maria Rita Marconi



PIANO DI EVACUAZIONE

Sede: COCCHI
Piano: INFERIORE (+7, 15)

FONDI STRUTTURALI PON
EUROPEI 2014-2020
Scuola Secondaria I Grado "COCCHE" - ASTA
E-mail: pgenui16001@istruzione.it - www.istruzione.it C.F. 94091400542



PROCEDURA DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA:
Se ci si trova di fronte ad una qualsiasi emergenza, ricordarsi di mantenere sempre la calma, quindi evitare assolutamente di gridare, correre, spingere.

In caso di emergenza, chiamare subito il Numero Unico per le emergenze 112 e provvedere ad avvisare la squadra di emergenza sanitaria o antincendio e premere il pulsante di allarme per avvisare tutti di evacuare immediatamente verso il luogo sicuro, indicato dalla planimetria.

Squadra di emergenza sanitaria:
Squadra di emergenza incendio:


NUMERO UNICO EMERGENZA: 112

NORME IN CASO DI EMERGENZA:

- in caso di emergenza verrà attivato un segnale di allarme acustico (tromba o suono anomalo della campanella), a cui deve far seguito una immediata evacuazione dei locali attenendosi alle disposizioni del personale interno.
- durante l'evacuazione è vietato attardarsi alla ricerca di cose ed effetti personali; lasciare tutto nella stanza ed uscire senza usare gli ascensori e seguendo le vie di esodo riportate in questa planimetria.
- raggiungere il luogo sicuro indicato nella planimetria.
- l'evacuazione di pubblico o personale esterno sarà supportata dal personale interno preventivamente individuato ed addestrato.

NORME ORDINARIE DI SICUREZZA:

- identificare le vie di fuga e le uscite di sicurezza più vicine.
- assicurarsi che le vie di fuga e le uscite di sicurezza siano segnalate ed accessibili; in caso contrario, darne immediata segnalazione agli addetti alle emergenze.
- non ostruire/rimuovere attrezzature antincendio e segnali di sicurezza.

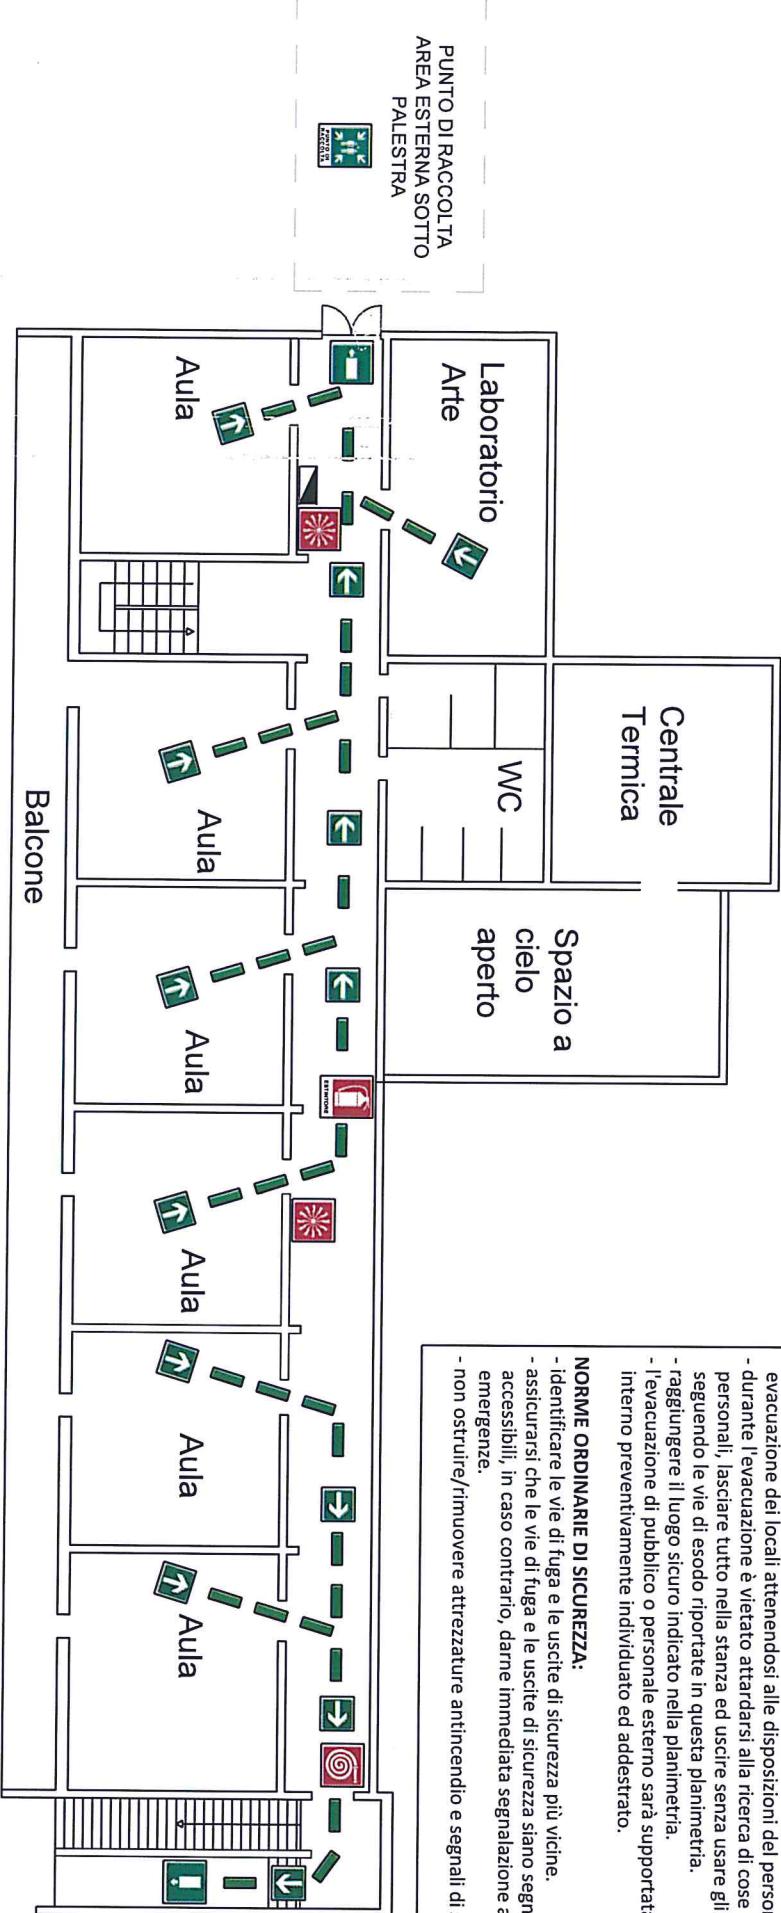

PUNTO DI RACCOLTA
PISTA DI ATLETICA

LEGENDA	
	vie di fuga
	idrante
	estintore
	uscita di emergenza
	punto di raccolta